

## Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Koźmin Wielkopolski ul. Zapłocie, stacje 42300, oraz m. Tatary st. 42059 i m. Skałów st. 42269 na terenie Gm. Koźmin Wielkopolski**, w zakresie zgodnym z dokumentacją stanowiącą integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Bartosz Żyźniewski, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 082

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej [www.ouid.pl](http://www.ouid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

**Oferty należy składać do dnia 29.09.2023r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. , Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Koźmin Wielkopolski, Tatary, Skałów, st. 42300, 42059, 42269, gm. Koźmin Wielkopolski, zapytanie nr WT/T 2/BŻ/.....<sup>2351</sup>.../2023**”

**UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.ouid.pl](http://www.ouid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

### WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak  
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 128.244.000 zł, NIP: 618-16-07-268  
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

**Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Koźmin Wlkp. ul. Zapłocie st. 42300  
oraz m. Tatarzy st. 42059 i m. Skałów st. 42269.**

**Zakres rzeczowy zadania:**

**Koźmin Wlkp. ul. Zapłocie st. 42300 - sieć napowietrzna, wydzielona**

**1X** - Wymiana istniejącego słupa na słup ŻN 10 oraz istniejących opraw na oprawy koloru ciemnoszarego typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DM12 prod. Philips o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażone w systemem zdalnego sterowania CityTouch oraz abonamentem na 10 lat wraz z wysięgnikiem stalowym, ocynkowanym o wysięgu 1,0 m i kącie gięcia 5 stopni – 2 szt. - zgodnie z załączonym rys. nr 1

**1Y** - Wymiana istniejącego słupa na słup K-10,5/4,3 oraz istniejącej opraw na oprawę koloru ciemnoszarego typu BGP282 T25 1xLED64-4S/740 DM12 prod. Philips o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażone w systemem zdalnego sterowania CityTouch oraz abonamentem na 10 lat wraz z wysięgnikiem stalowym, ocynkowanym o wysięgu 1,0 m i kącie gięcia 5 stopni – 1 szt. - zgodnie z załączonym rys. nr 1

- wymiana przewodu oświetleniowego na AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> - zgodnie z załączonym rys. nr 1 (kolor zielony) – około 135 m

**Skałów st. 42269 - sieć napowietrzna wspólna**

**1Z** – Montaż oprawy koloru ciemnoszarego typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DM12 prod. Philips o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażone w systemem zdalnego sterowania CityTouch oraz abonamentem na 10 lat wraz z wysięgnikiem stalowym, ocynkowanym o wysięgu 2,0 m i kącie gięcia 5 stopni – 2 szt. - zgodnie z załączonym rys. nr 2

**Tatarzy st. 42059 - sieć napowietrzna wspólna**

**1V** – Montaż oprawy koloru ciemnoszarego typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DM12 prod. Philips o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażone w systemem zdalnego sterowania CityTouch oraz abonamentem na 10 lat wraz z wysięgnikiem stalowym, ocynkowanym o wysięgu 2,5 m i kącie gięcia 5 stopni – 1 szt. - zgodnie z załączonym rys. nr 3

**Opis techniczny:**

Linie montować za pomocą haków wieszakowych do słupów z otworami lub haków SOT 29 prod. Ensto, na maksymalnej wysokości, pod linią energetyczną nN. Jako uchwyty odciągowe zastosować uchwyty SO 117.225S prod. Ensto, a jako uchwyty przelotowe uchwyty SO 270, SO 130 lub SO 140 prod. Ensto. Połączenia przewodów izolowanych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> należy wykonać za pomocą zacisków typu SLIP 12.05. Ograniczniki przepięć należy podłączyć do montowanych uzemień, po uprzednim dokonaniu pomiarów rezystancji. Jeżeli rezystancja przekroczy wartość 10 ohm, należy dokonać poprawy parametrów uziołów.

Montażu nowych opraw należy dokonać w lokalizacjach zgodnych z załączonym schematem. Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadłe do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach żelbetowych, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgniki ocynkowane o średnicy zewnętrznej ok. 49mm.

Oprawy zasilić przewodami typu YDY 2x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V (okrągły), pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postaci sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi łącznikami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej.

W przypadku wymiany opraw na sodowe zastosować wysokoprężne lampy o mocy zgodnej z mocą oprawy (100W).

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje.

Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej, a Spółkę OUID powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia rozbudowy.

**Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:**

- **schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej), dla całych obiektów, tj. wszystkich słupów na których znajdują się urządzenia (oprawy, przewody linii, wprowadzone kable) zasilane z danego punktu zapalania; schemat powykonawczy ma być przekazany do Spółki w formie papierowej jako załącznik dokumentacji powykonawczej**

Opracował:

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
*Bartosz Lyszniowski*

# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

**Obiekt:** Oświetlenie drogowe

**Opracował:** Bartosz Żyzniewski

**Adres:** Koźmin Wielkopolski,  
ul. Zapłocie  
stacja 42300

**Rysunek:** Przebudowa oświetlenia drogowego

**Investor:** Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 71A  
62-800 Kalisz

**Data:** 2023-08-22


**Skala:** -

**Nr Dvs.:** 1

**Format:** A3

**LEGENDA:**

- Oprawa do wymiany wraz ze słupem
- Linia nap. do wymiany na nową - AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> około 135m
- PIERWSZY ZNAK - NR SYT. OŚW.:
- Oprawa Philips BGP281 T25 1 XLED644SR740 DM12 o strumieniu świetlnym na poziomie 6400lm, wyposażoną w system CityTouch z abażamentem na 10 lat.
- DRUGI ZNAK - TYP SŁUPAWYŚCIGNIKA:
- Słup typu ZN o wysokości 10m
- Wyświetlnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0m, kącie 5 st.
- Słup typu K-10.54.3 o wysokości 10m
- Wyświetlnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0m, kącie 5 st.

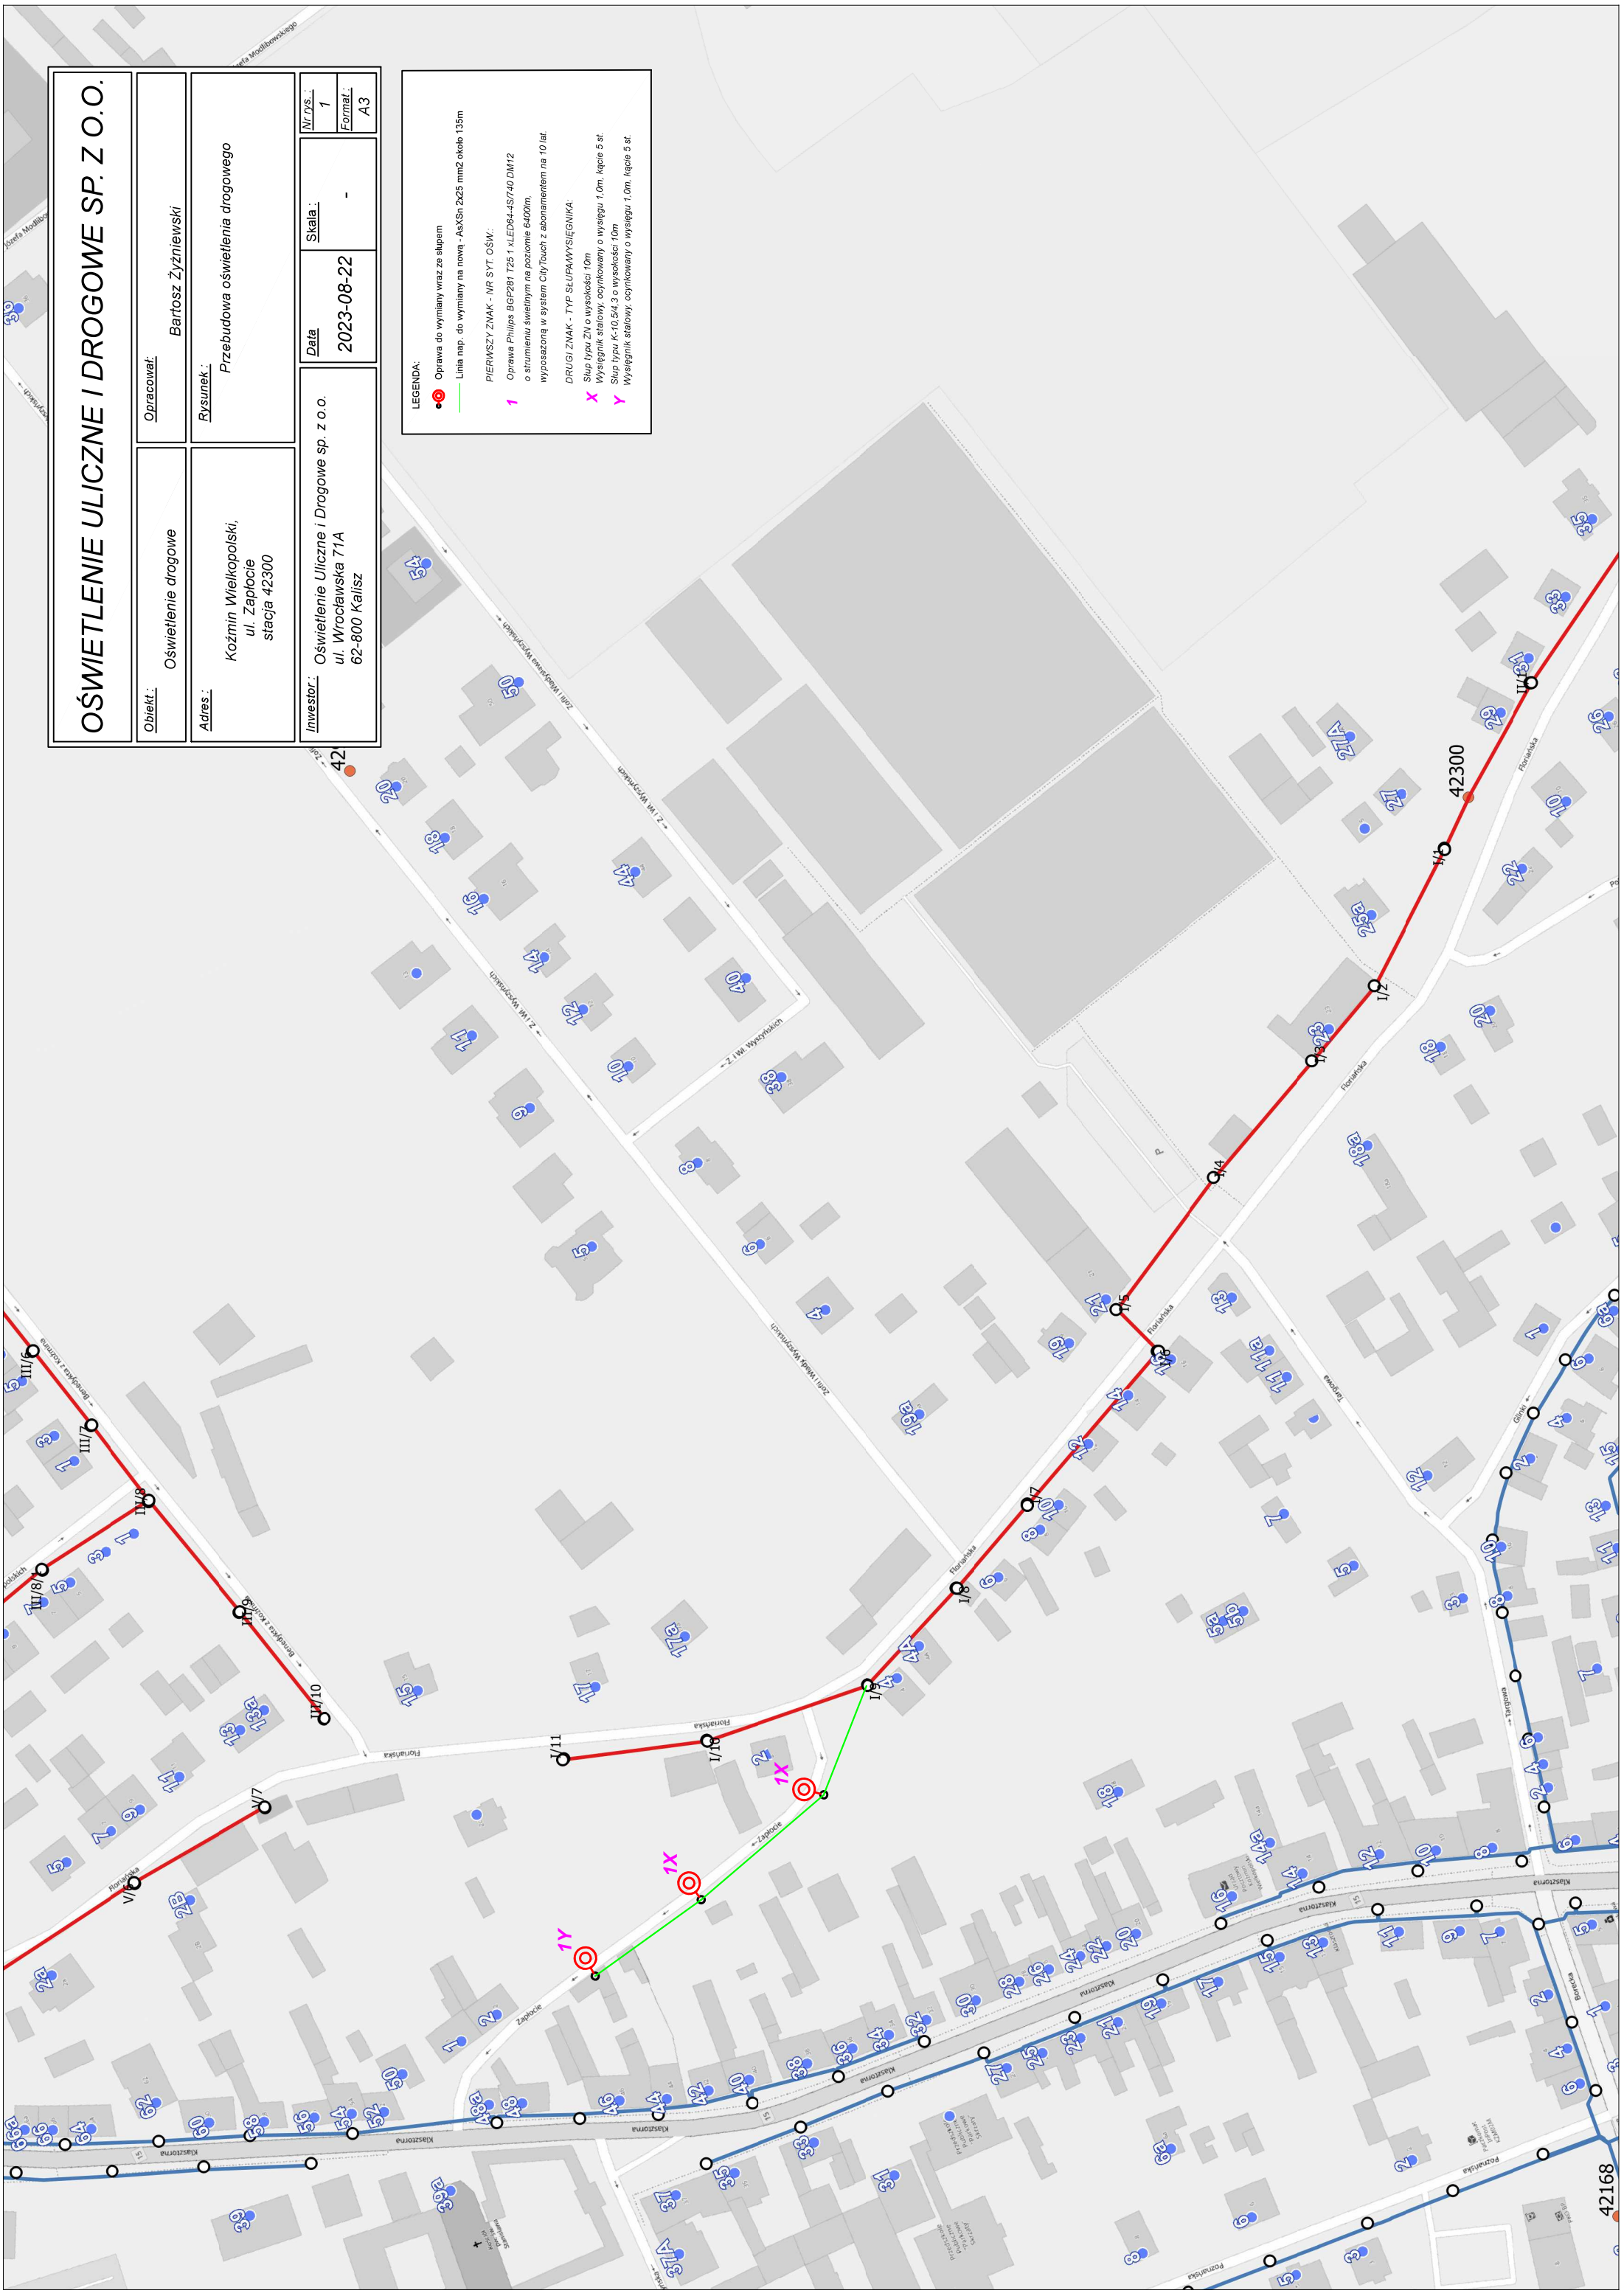

42168

# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

**Obiekt:** Oświetlenie drogowe

**Opracował:** Bartosz Żyźniewski

**Adres:** Gm. Koźmin Wielkopolski,  
m. Skałów  
stacja 42269

**Rysunek:** Przebudowa oświetlenia drogowego

**Investor:** Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 71A  
62-800 Kalisz

**Data:** 2023-09-18

**Skala:** -

**Mr/zs:** 2

**Formal:** A3

**LEGENDA:**

● Montaż oprawy na istniejącym słupie


PIERWSZY ZNAK - NR SYT. OŚW.:

1 Oprawa Philips BGP281 T25 1 xLED64-IS/740 DM12 o strumieniu świetlnym na poziomie 6400lm wyposażoną w system CityTouch z abonamentem na 10 lat.

DRUGI ZNAK - TYP SŁUPAWYŚCIGNIKA:

Z Wyścięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2.0m, łępe 5 st.



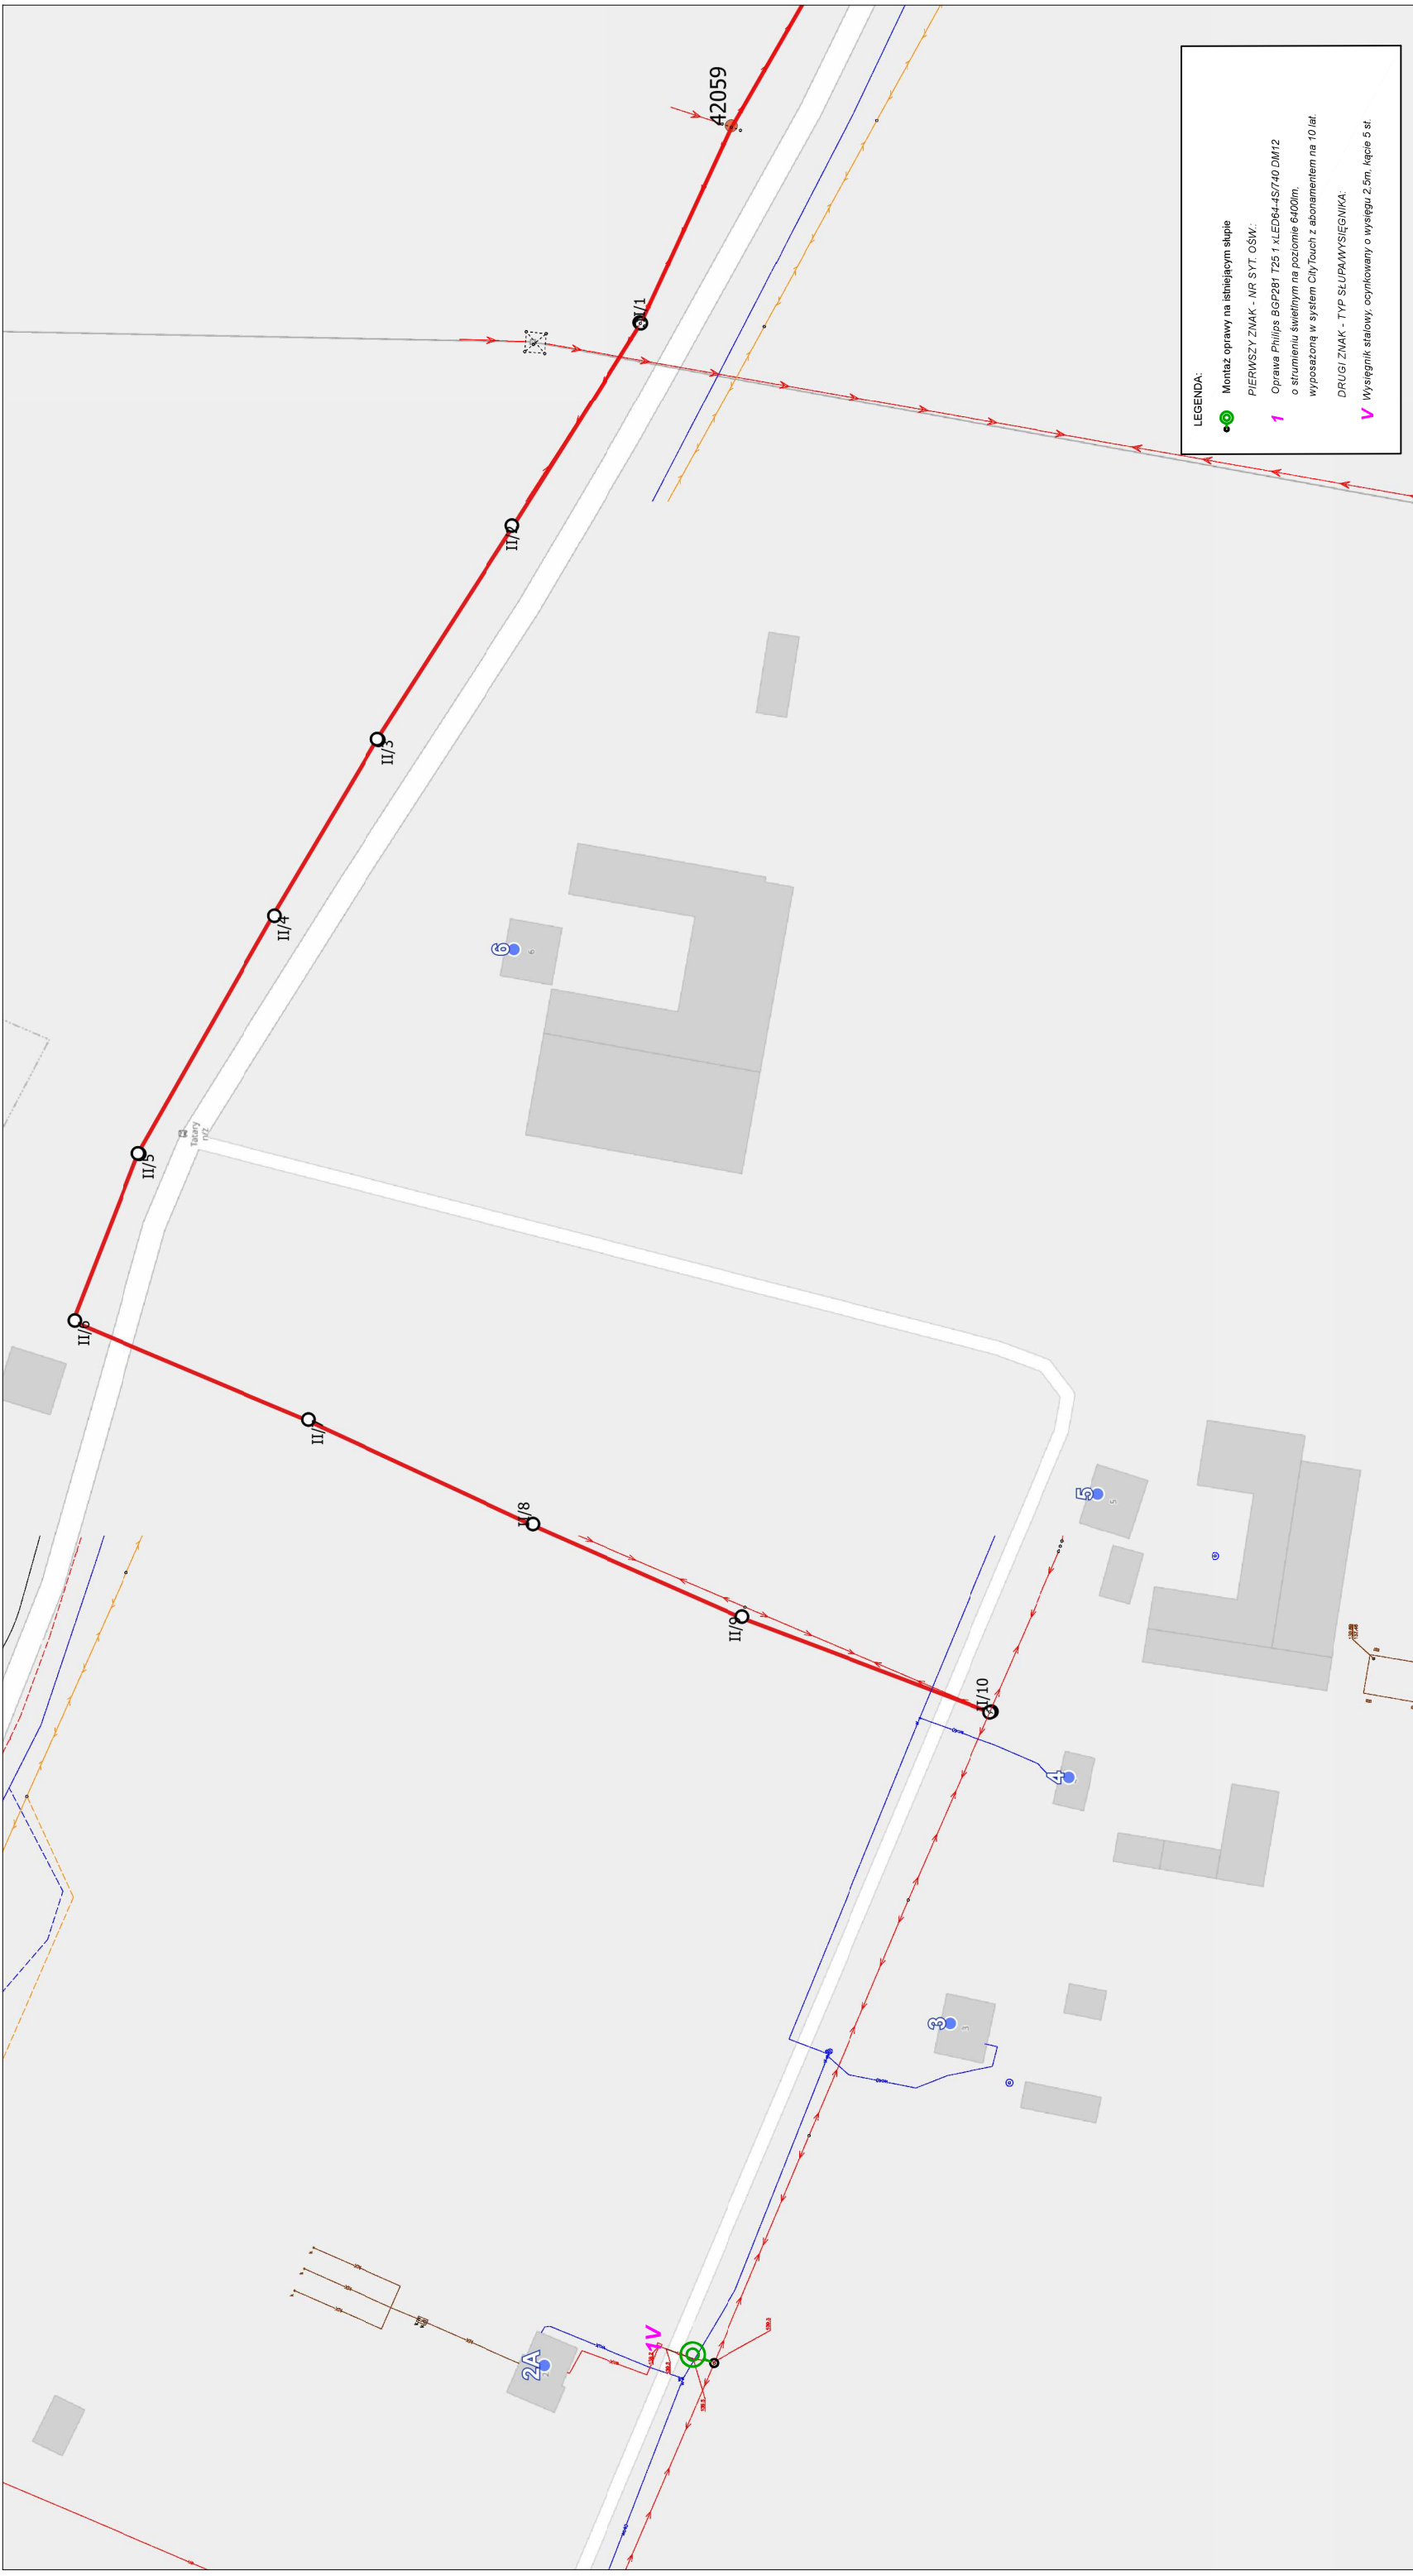

**LEGENDA:**

- Montaż oprawy na istniejącym słupie
- PIERWSZY ZNAK - INF SYT. OŚW.
- ▲ Oprawa Philips BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM12 o strumieniu świetlnym na poziomie 6000lm, wyposażoną w system CityTouch z abonamentem na 10 lat.
- ▲ DRUGI ZNAK - TYP SŁUPA/WYSIEGNIKA.
- ▲ Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2.5m, kącie 5 st.

<b>OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.</b>	
<b>Obiekt:</b> Oświetlenie drogowe	<b>Opracował:</b> Bartosz Żyźniewski
<b>Adres:</b> Gm. Koźmin Wielkopolski, m. Tatary stacja 42059	<b>Rysunek:</b> Przebudowa oświetlenia drogowego
<b>Inwestor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2023-09-18
	<b>Skala:</b> -
	<b>Nr. Dł.</b> : 3
	<b>Format:</b> A3