

## Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw oświetleniowych m. Kałkowskie (st. 22085, 22695) oraz w m. Kocina (st. 22079) na terenie gm. Sośnie**, w zakresie zgodnym z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania.

**UWAGA: termin realizacji zadania do dnia 31.01.2024r.**

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Patryka Kopczyńskiego, tel. 062 598 52 82 lub 606 130 081

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej [www.oid.pl](http://www.oid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

**Oferty należy składać do dnia 18.10.2023r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Kałkowskie, 22085, 22695, Kocina, 22079, gm. Sośnie, zapytanie nr WT/T2/PK/.....2504/2023**”

**UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.oid.pl](http://www.oid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

**WAŻNE:**

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych  
*Jacek Witczak*

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 128.244.000 zł, NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

**OŚWIETLENIE**

**ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**

ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70

E-mail: [poczta@oid.pl](mailto:poczta@oid.pl)

[www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl)

KIEROWNIK SEKCJI  
Obszaru II  
*Szymon Kubiak*

## **Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw oświetleniowych m. Kałkowskie (st. 22085, 22695) oraz w m. Kocina (st. 22079) na terenie gm. Sośnie**

### **Zakres rzeczowy zadania:**

#### **1. Kałkowskie, stacja 22085, PZ 1867, sieć napowietrzna (rys. 1)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM12 49 W prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **9 kpl.**
- b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej wraz ze zmianą jej lokalizacji na oprawę typu BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM12 49 W prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **1 kpl.**

#### **2. Kałkowskie, stacja 22695, PZ 1868, sieć napowietrzna (rys. 1)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM12 49 W prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **4 kpl.**

#### **3. Kocina, stacja 22079, PZ 1886, sieć napowietrzna (rys. 2)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1xLED69-4S/740 DN10 41,5 W prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 7000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **12 kpl.**
- b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej wraz ze zmianą jej lokalizacji na oprawę typu BGP282 T25 1xLED69-4S/740 DN10 41,5 W prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 7000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **2 kpl.**
- c) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1xLED75-4S/740 DM31 45,5 W prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 7600 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **2 kpl.**
- d) Przeniesienie istn. oprawy oświetleniowej OU-05 100W na inne stanowisko słupowe zgodnie ze schematem – **1 szt.**

### **Opis techniczny:**

W zakresie prac należy wykonać wymianę opraw zgodnie z zakresem rzeczowym. Montażu nowych opraw należy dokonać w lokalizacjach zgodnych z załączonym schematem. Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadle do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach ŻN, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 oraz klamerkami COT 36 prod. ENSTO.

Oprawy zasilić kablem typu YKY 2x2,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV, pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10 cm po wyjściu kabla z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami

bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4 A.

Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. ENSTO w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. ENSTO w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

**Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:**

- potwierdzenia wykupienia abonamentu CityTouch na 10 lat od dostawcy systemu
- schemat powykonawczy

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej tj. Zakład Usługowy „Elektroinstal” Marian Przybylski ul. Powstania Listopadowego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, a Spółkę OUiD powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy


Opracował:

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia

*Patryk Kopczyński*

# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

|  |   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>Obiekt:</b> Oświetlenie drogowe   | <b>Opracował:</b> Patryk Kopczyński                 |                   |                   |
| <b>Adres:</b> Gm. Sośnie<br>m. Kałkowskie<br>stacje 22085 - PZ 1867,<br>22695 - PZ 1868          | <b>Rysunek:</b><br>Przebudowa oświetlenia drogowego |                   |                   |
| <b>Inwestor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 71A<br>62-800 Kalisz | <b>Data:</b> 2023-09-27                             | <b>Format:</b> A3 | <b>Nr rys.:</b> 1 |



**Legenda:**


- Oprawa do wymiany na istn. słupie
- Oprawa do wymiany z przeniesieniem na inny słup
- Oprawa istn. nie podlegająca przebudowie
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup>
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXS<sub>n</sub> 1x25 mm<sup>2</sup>
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25 mm<sup>2</sup>
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 2x25 mm<sup>2</sup>
- Linia nap. wydzielona - ośw. AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup>
- Linia kablowa
- Istniejąca szafka oświetleniowa - lokalizacja na słupie II/1

**PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:**


- 2** Oprawa Philips BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM12 8000 lm 49 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

**DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:**

- X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0 m, kącie 5 st.
- Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.
- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.
- V** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

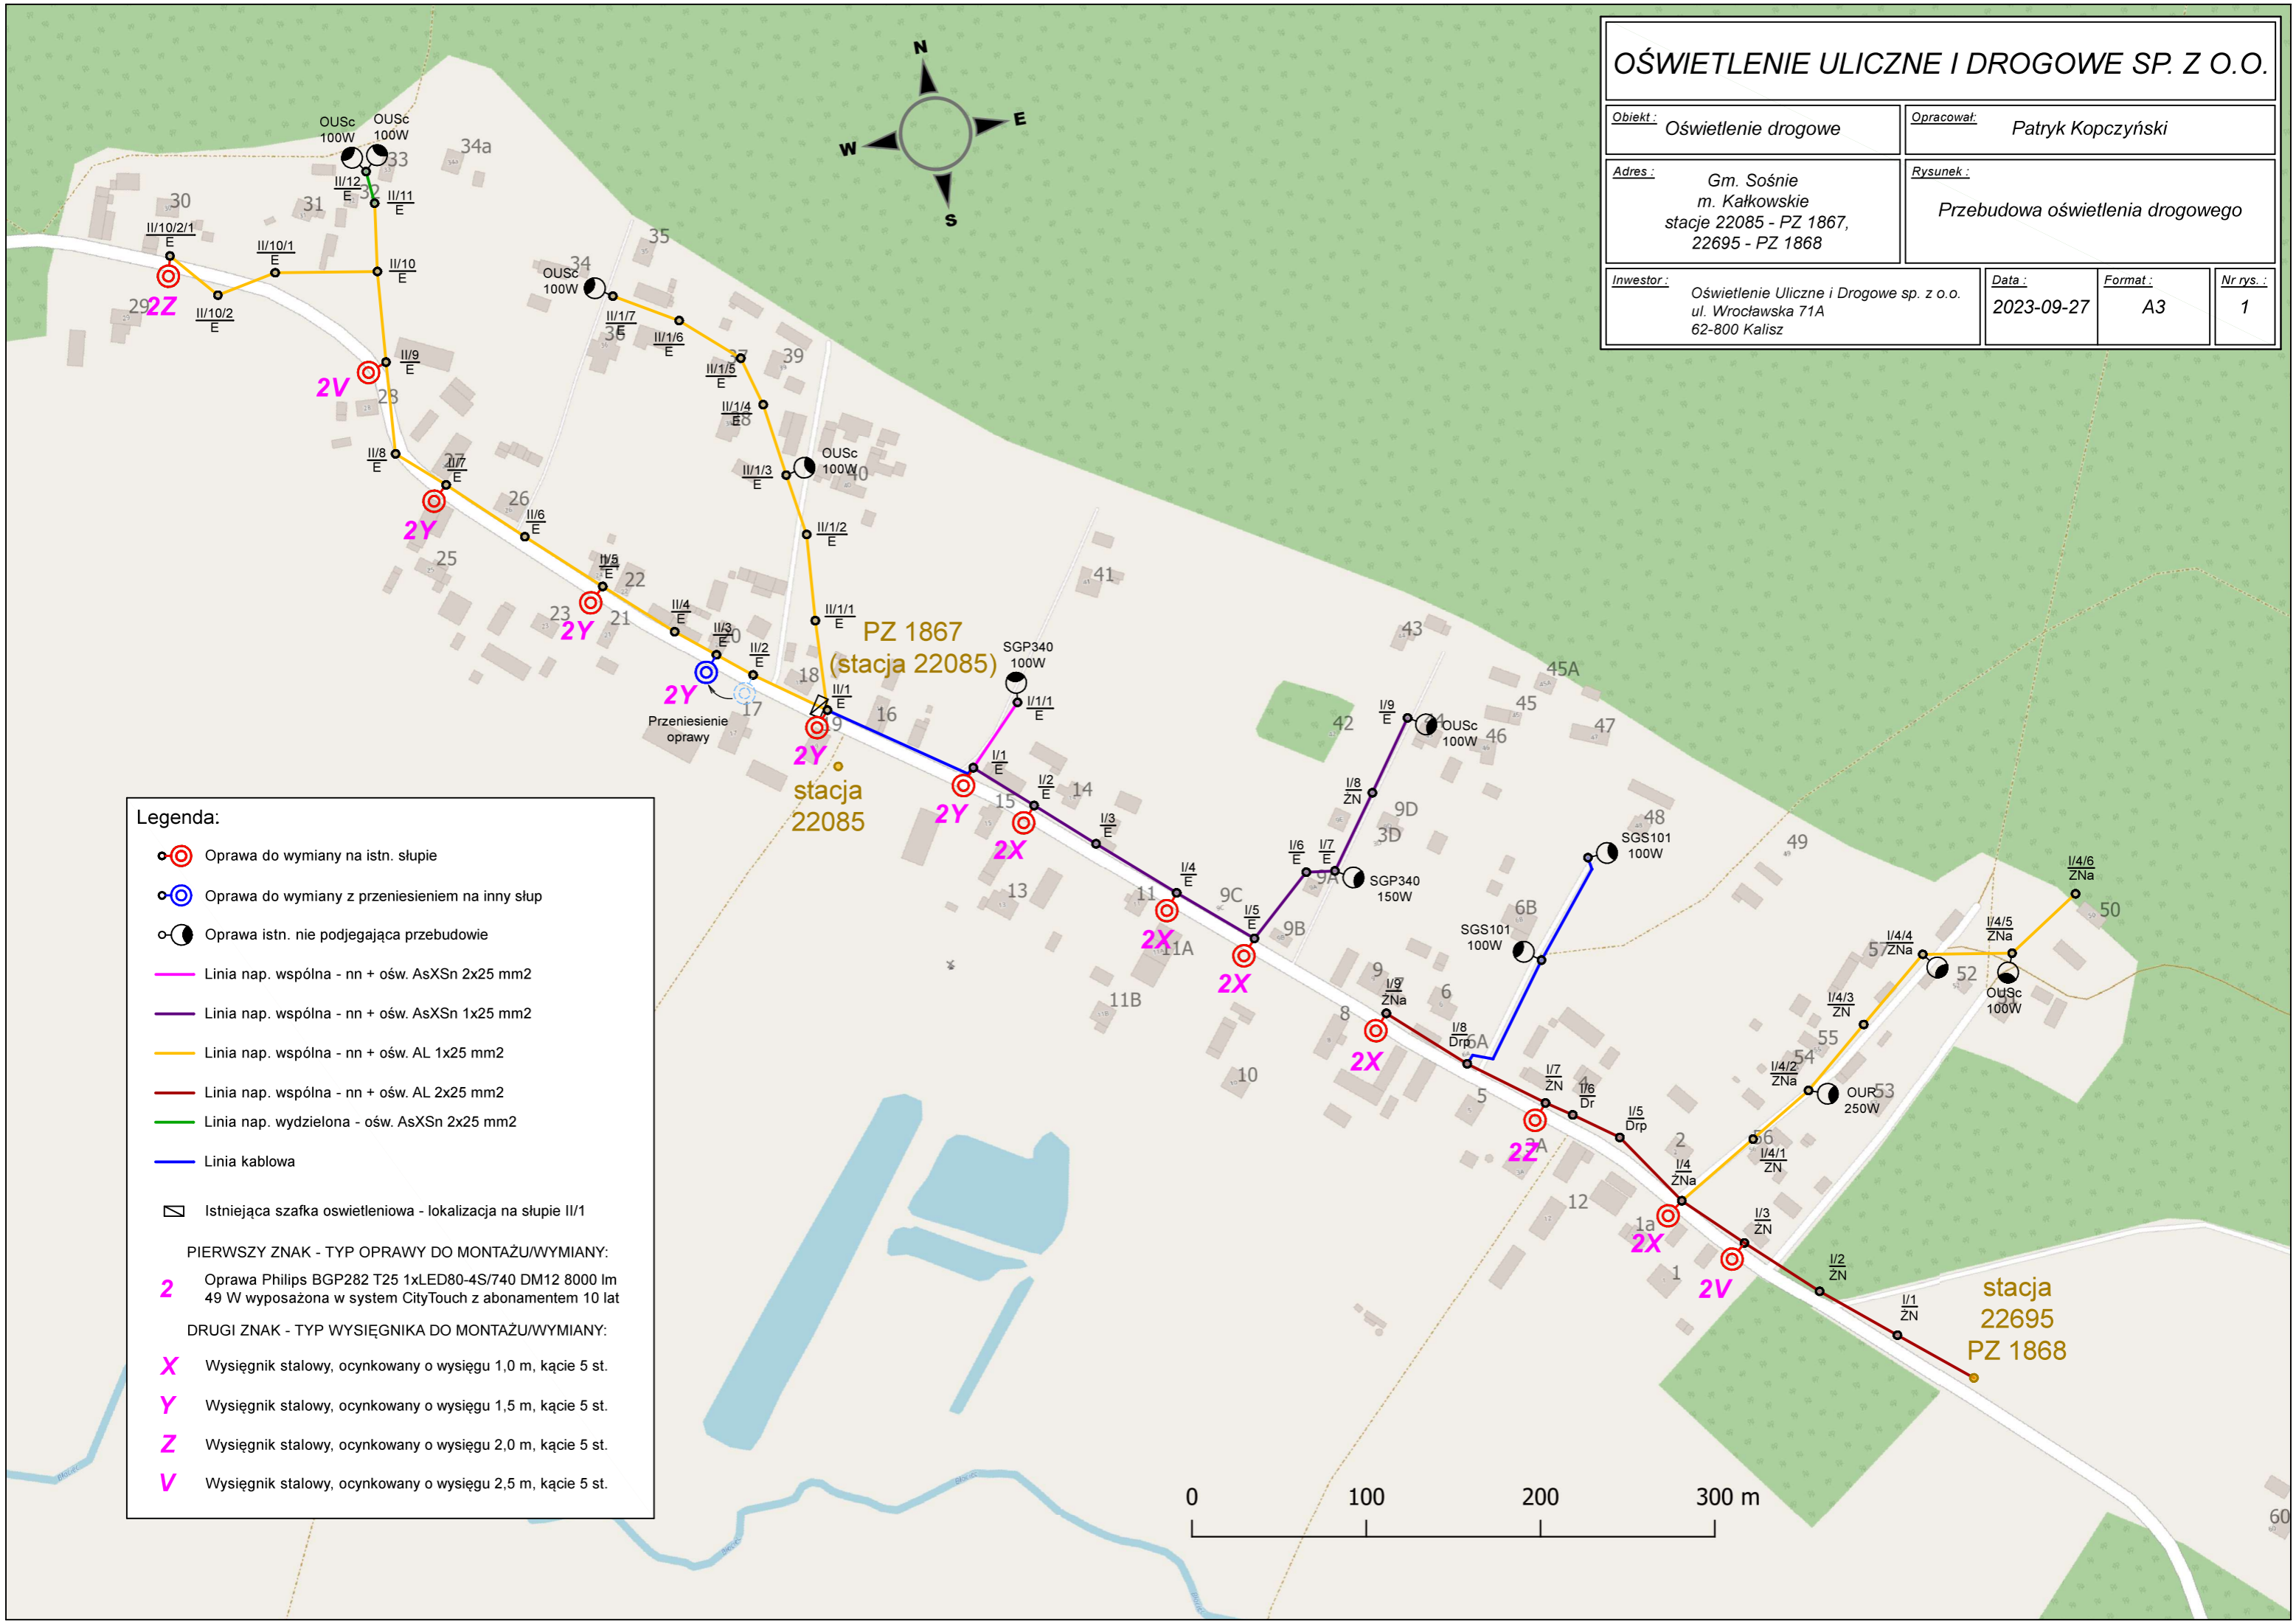

60

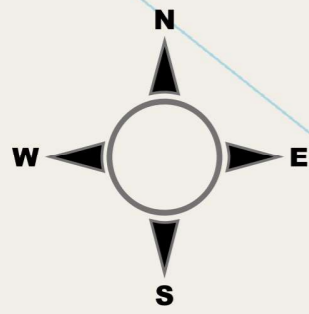

stacja  
22079  
PZ 1886

**Legenda:**

- Oprawa do wymiany na istn. słupie
- Oprawa do wymiany z przeniesieniem na inny słup
- Oprawa istn. nie podlegająca przebudowie
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXSn 2x25 mm2
- Linia kablowa
- Istniejąca szafka oświetleniowa - lokalizacja na stacji

**PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:**

- 1** Oprawa Philips BGP282 T25 1xLED69-4S/740 DN10 7000 lm 41,5 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat
- 3** Oprawa Philips BGP282 T25 1xLED75-4S/740 DM31 7600 lm 45,5 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

**DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:**

- X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0 m, kącie 5 st.
- Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.
- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.
- V** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

|   |                            |   |                      |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| <b>OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.</b>   |                            |   |                      |
| <b>Objekt:</b> Oświetlenie drogowe  |                            | <b>Opracował:</b> Patryk Koczyński                  |                      |
| <b>Adres:</b><br>Gm. Sośnice<br>m. Kocina<br>stacja 22079, PZ 1886                                  |                            | <b>Rysunek:</b><br>Przebudowa oświetlenia drogowego |                      |
| <b>Inwestor:</b><br>Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 71A<br>62-800 Kalisz | <b>Data:</b><br>2023-09-27 | <b>Format:</b><br>A3                                | <b>Nr rys.:</b><br>2 |

