

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Budowa oświetlenia drogowego (montaż opraw LED) w m. Kokanin st. 11029, Żelazków st. 15010, Czartki st. 15303, m. Janków st. 15332 gm. Żelazków**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

UWAGA: termin realizacji zadania do dnia 29.02.2024r.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Grzegorza Wiernego, tel. 062 598 52 84 lub 606 130 080

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.ouid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 06.12.2023r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Kokanin, Żelazków, Czartki, Janków, 11029, 15010, 15303, 15332, gm. Żelazków, zapytanie nr WT/T1/GW/.....³²²⁹.../2023**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Maciej Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004, REGON: 250688024, Kapitał zakładowy: 128.244.000 zł, NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

**Przebudowa oświetlenia drogowego m. Kokanin st. 11029, Żelazków st. 15010,
Czartki st. 15303, m. Janków st. 15332 gm. Żelazków**

Zakres rzeczowy zadania:

Montaż opraw oświetleniowych na terenie gminy Żelazków zgodnie z zestawieniem montażowym oraz mapami.

Zestawienie montażowe - gm. Żelazków									
Lp.	Miejscowość	Stacja	PZ	Nr rysunku	Ilość opraw	Wysięgnik 1 m/10°	Wysięgnik 2 m/10°	Wysięgnik 3 m/10°	Nr sytuacji oświetleniowej
1	Kokanin	11029	7020	1	1		1		4
2	Żelazków	15010	7395	2	2		2		1
3	Czartki	15303	7391	2	2		2		1
4	Janków	15332	6397	3	2	2			1
RAZEM:					7	2	5	0	

Sytuacje oświetleniowe:

1. Oprawa BGP281 T25 1xLED70-4S/740 DN10 44.5W z abonamentem CityTouch na okres 10 lat prod. Signify
4. Oprawa BGP281 T25 1xLED90-4S/740 DX50 58W z abonamentem CityTouch na okres 10 lat prod. Signify

Opis techniczny:

Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadle do jezdni. Wysięgniki 1 m należy montować za pomocą 2 śrub wysięgnika (tzw. „laski”) lub 2 uchwyty w przypadku słupów wirowanych lub drewnianych, wysięgniki 2 m należy montować za pomocą 3 śrub wysięgnika (tzw. „laski”) lub 3 uchwyty w przypadku słupów wirowanych lub drewnianych, a wysięgniki 3 m należy montować za pomocą 4 śrub wysięgnika (tzw. „laski”) lub 4 uchwyty w przypadku słupów wirowanych lub drewnianych. Zastosować wysięgniki ocynkowane o średnicy zewnętrznej ok. 49 mm. Oprawy zasilic przewodami typu YKY 2x2,5 mm² 450/750 V (okrągły), pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postaci sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej.

Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanym bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 lub BZO-04 z wkładką bezpiecznikową typu Bi-Wts 4A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawy należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Prace należy wykonywać w technologii PPN.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej, a Spółkę OUIID powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy. Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego należy załączyć:



- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej) dla całych obiektów, tj. wszystkich słupów na których znajdują się urządzenia (oprawy, przewody linii, wprowadzone kable) zasilane z danego punktu zapalania; schemat powykonawczy ma być przekazany do Spółki w formie papierowej jako załącznik dokumentacji powykonawczej;
- potwierdzenie zakupu abonamentu dla systemu zdalnego zarządzania;
- pomiary elektryczne na drukach dostępnych na stronie Spółki.

Opracował:
Michał Pawelec

Referent
ds. eksploatacji oświetlenia
Michał Pawelec

gm. Żelazków m. Kokanin st. 11029



LEGENDA

- ▲ Stacja transformatorowa RD Kallisz
- Istniejąca oprawa
- Słup EOP
- Istniejąca linia oświetleniowa
- ... Linia kablowa
- ◆ PZ

Pierwszy znak - nr sytuacji oświetleniowej
Drugi znak - rodzaj wysięgnika:
X - 1 m/10°
Y - 2 m/10°
Z - 3 m/10°


Opracował: Michał Pawelec
Numer rysunku: 1

Referent
ds. eksploatacji oświetlenia
Michał Pawelec

N 
1:1 750

161

gm. Żelazków m. Żelazków st. 15010 PZ7395

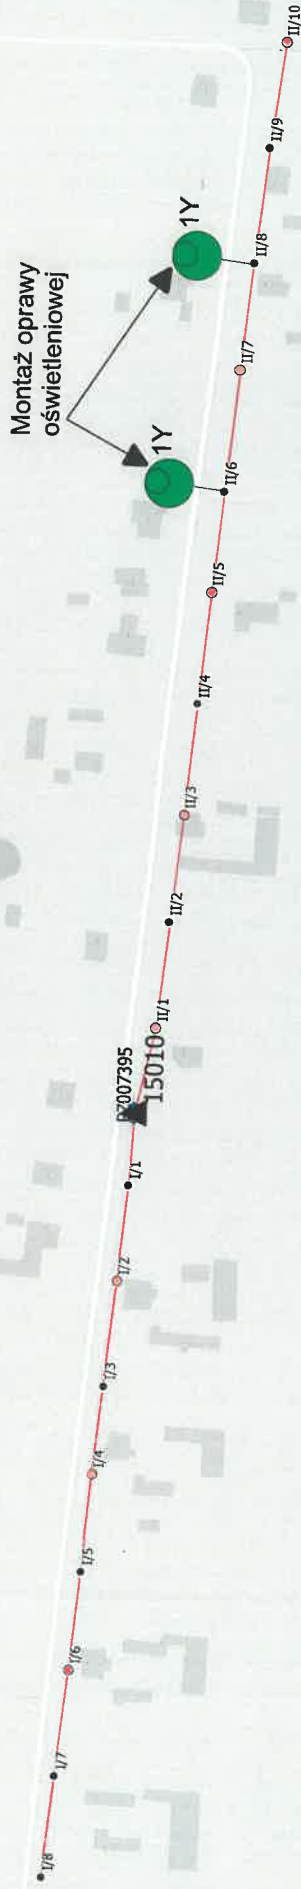


LEGENDA

- ▲ Stacja transformatorowa RD Kalisz
- Istniejąca oprawa
- Słup EOP
- Istniejąca linia oświetleniowa
- ◆ PZ

Pierwszy znak - nr sytuacji oświetleniowej
Drugi znak - rodzaj wysięgnika:
X - 1 m/10°
Y - 2 m/10°
Z - 3 m/10°


Referent
ds. eksploatacji oświetlenia
Michał Pawelec



1:2 250

Opracował: Michał Pawelec
Numer rysunku: 2

gm. Żelazków m. Czartki st. 15303

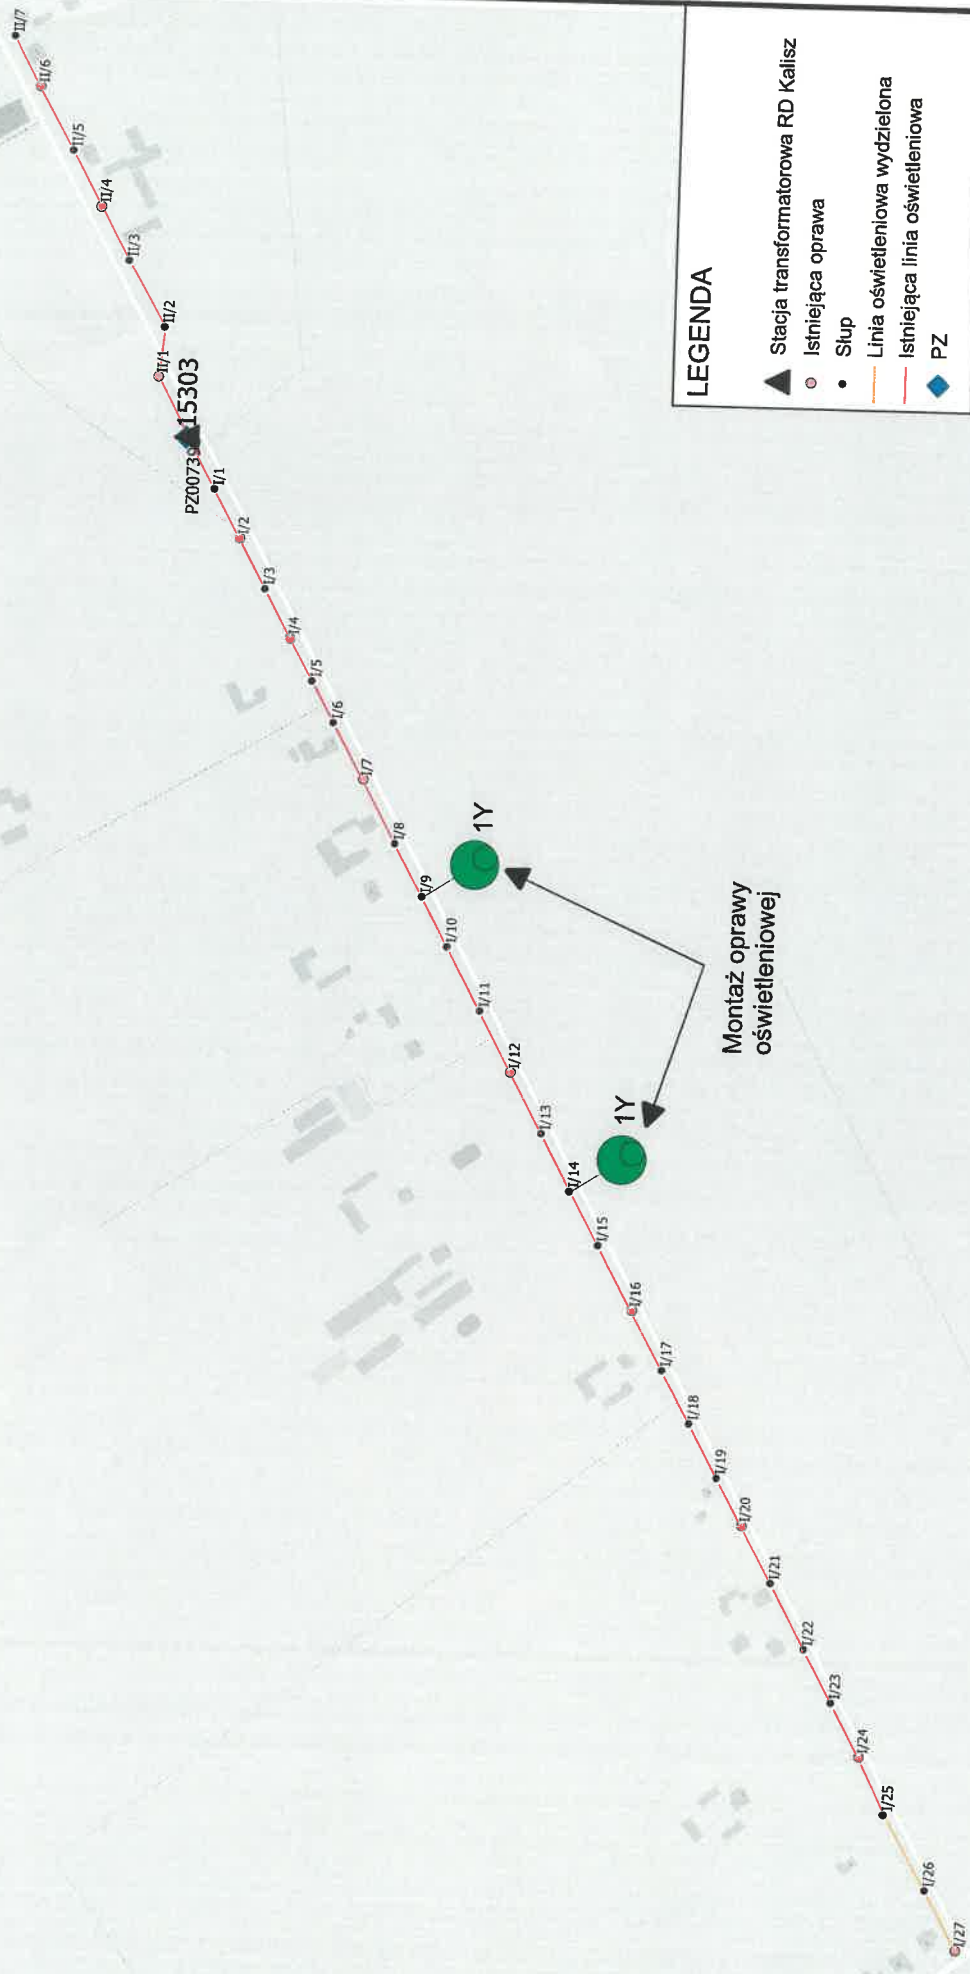

LEGENDA

- ▲ Stacja transformatorowa RD Kalisz
- Istniejąca oprawa
- Słup
- Linia oświetleniowa wydzielona
- Istniejąca linia oświetleniowa
- ◆ PZ

Pierwszy znak - nr sytuacji oświetleniowej
Drugi znak - rodzaj wysięgnika:
X - 1 m/10°
Y - 2 m/10°
Z - 3 m/10°


Opracował: Michał Pawelec
Numer rysunku: 3

Referent
ds. eksploatacji oświetlenia
Michał Pawelec


1:3 750

M.P.

gm. Żelazków m. Janków st. 15332

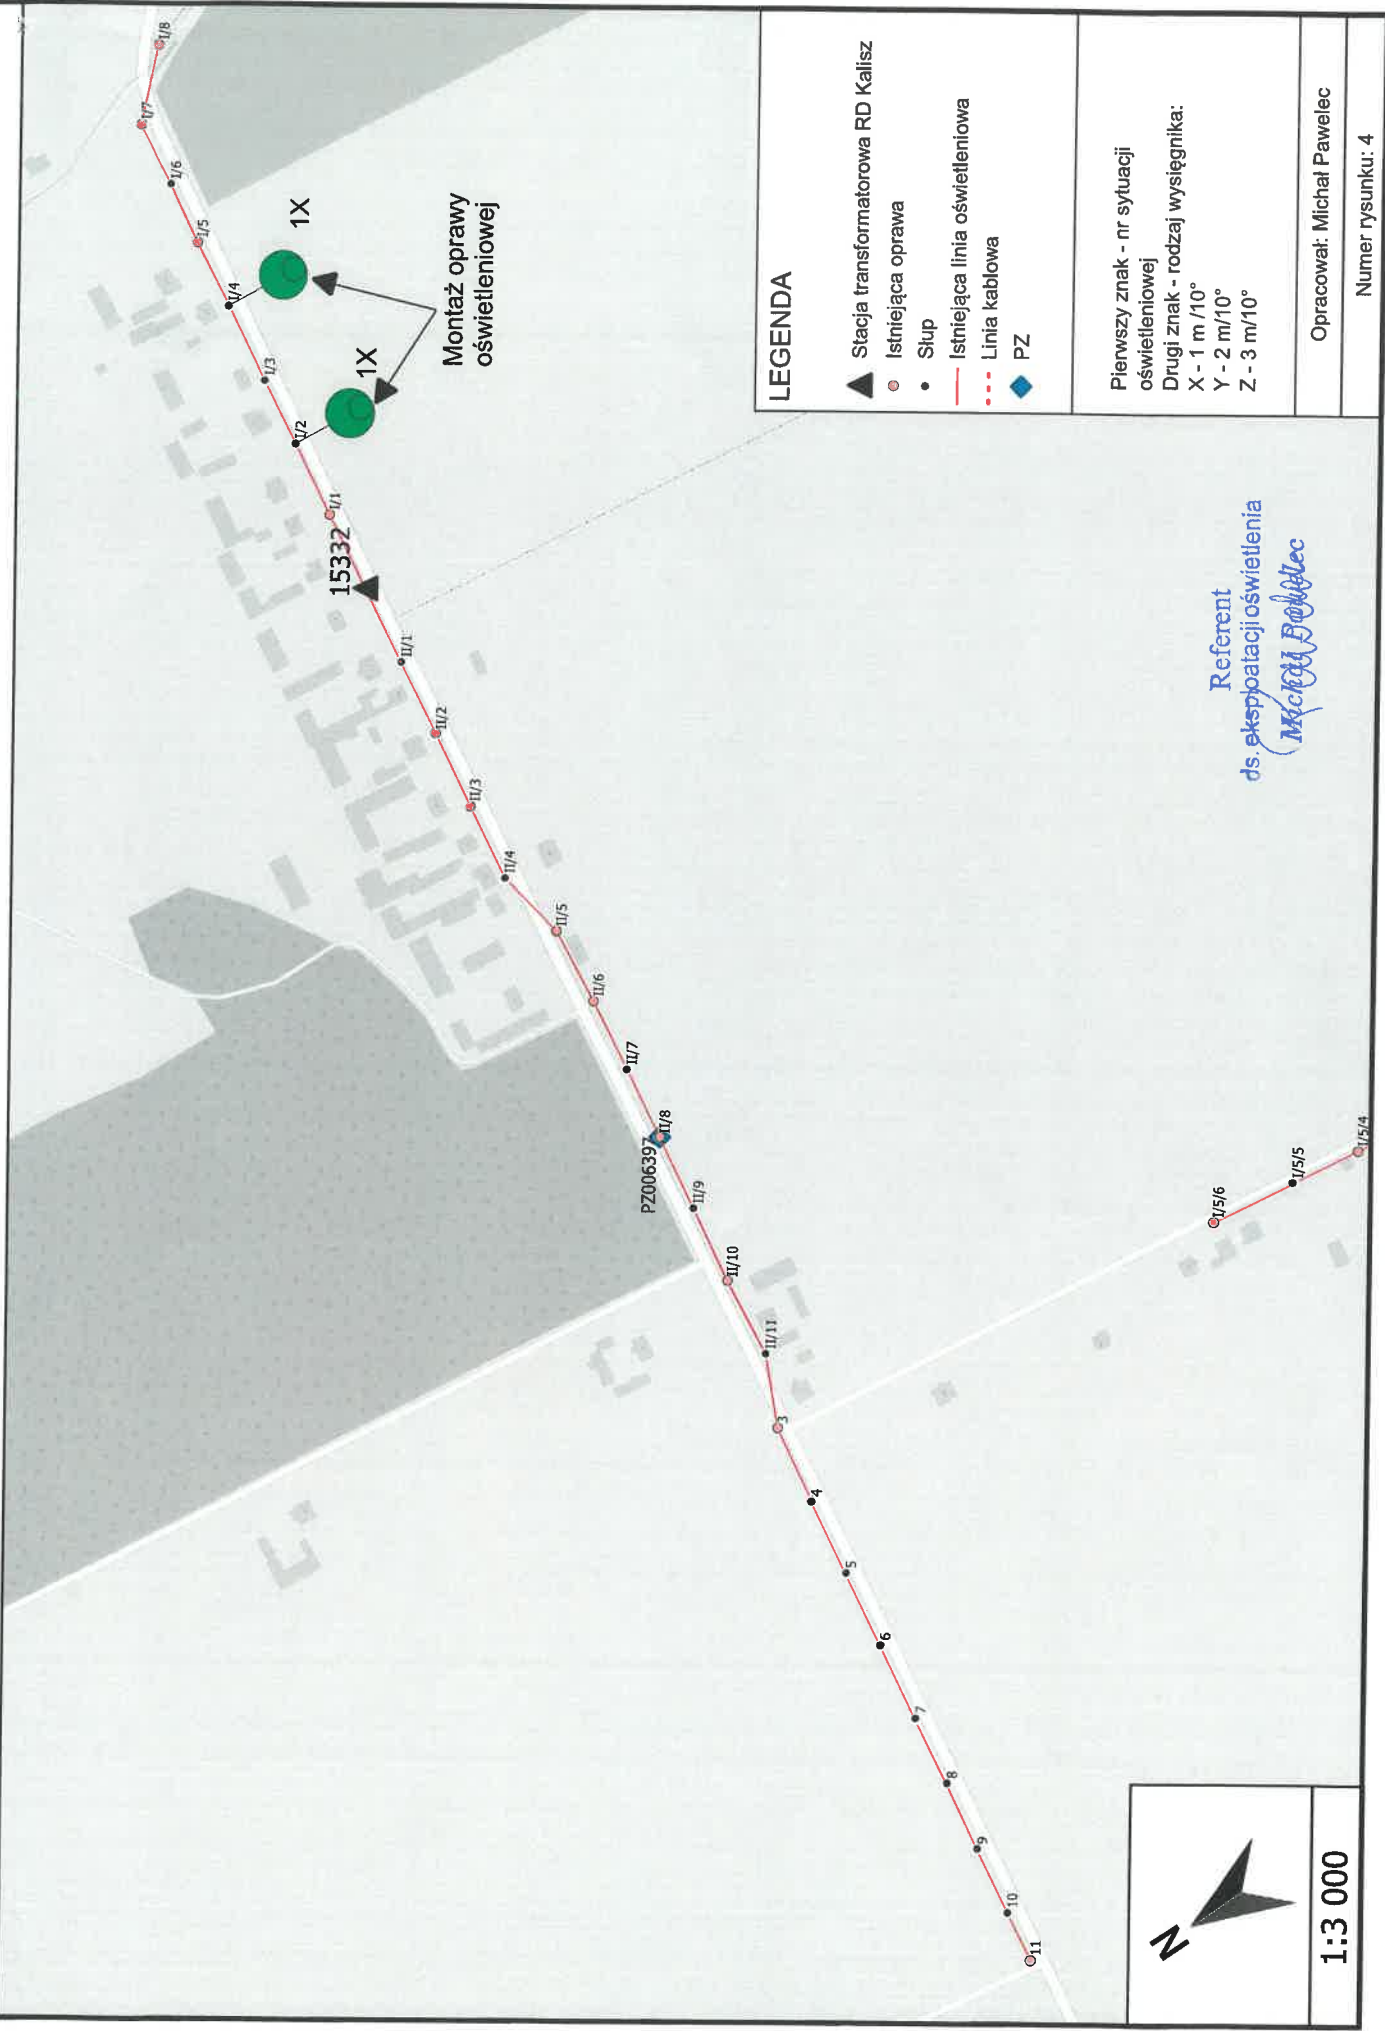


LEGENDA

- ▲ Stacja transformatorowa RD Kalisz
- Istniejąca oprawa
- Słup
- Istniejąca linia oświetleniowa
- ... Linia kablowa
- ◆ PZ

Pierwszy znak - nr sytuacji oświetleniowej
Drugi znak - rodzaj wysięgnika:
X - 1 m /10°
Y - 2 m /10°
Z - 3 m /10°

Opracował: Michał Pawelec
Numer rysunku: 4

M.P.

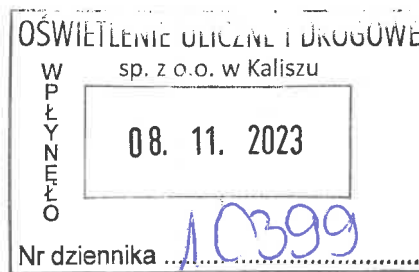

Od ENERGA –OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
Dział Dokumentacji Energetycznej

Do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

T 62 500 24 34

Znak EOP/KD/4/2023/11/00610
Dot. Dobudowy elementów oświetlenia ulicznego
(drogowego).

Kalisz, 08 listopada 2023 roku

W odpowiedzi na Wasze pismo nr WT/T1/MP/2764/2023 otrzymane w dniu 06-11-2023 roku w sprawie dobudowy projektowanej infrastruktury oświetleniowej nN dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na istniejącej linii napowietrznej nN będącej na majątku ENERGA - OPERATOR SA w m. **Kokanin, Russów, Czartki, Janków, Żelazków, Kokanin Kolonia, gm. Żelazków** informujemy, że **wyrażamy zgodę** na powyższe*, pod warunkiem zachowania przez Inwestora przedmiotowego zadania wszystkich postanowień zawartych w umowie najmu nr KJ07188/19 w sprawie udostępnienia słupów energetycznych, zawartej w dniu 06-12-2019 r.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenerg. będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – **8 szt.**
 - ilość słupów, na których nastąpi montaż dodatkowych opraw – **10 szt.**
 - ilość słupów, na których nastąpi demontaż istniejących opraw – **0 szt.**
 - ilość słupów, na których nastąpi wymiana istniejących opraw – **0 szt.**
- **Kokanin, gm. Żelazków** obwód 1 ze stacji transf. nr 11029 – **montaż 1 dodatkowej oprawy na słupie I/1, montaż szafki oświetleniowej na słupie I/10**
- **Russów, gm. Żelazków** obwód 1, 2, 3, 4 ze stacji transf. nr 16099 – wymiana przewodu oświetleniowego pomiędzy słupami od II/11 do III/IV/3, od I/II/4 do I/4/1 oraz od III/4 do III/7
- **Czartki, gm. Żelazków** obwód 1 ze stacji transf. nr 15303 – **montaż 2 dodatkowych opraw na słupach I/9, I/14**
- **Janków, gm. Żelazków** obwód 1 ze stacji transf. nr 15332 – **montaż 2 dodatkowych opraw na słupach I/2, I/4**
- **Żelazków, gm. Żelazków** obwód 2 ze stacji transf. nr 15010 – **montaż 2 dodatkowych opraw na słupach II/6, II/8**
- **Kokanin Kolonia, gm. Żelazków** obwód 2 ze stacji transf. nr 11022 – **dobudowa 8 przęseł na istniejącej linii napowietrznej, pomiędzy słupami od II/6 do II/14 oraz montaż 3 dodatkowych opraw na słupach II/8, III/10, III/12**

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
kalisz@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



MP

W tych ww. przypadkach, w których występuje dobudowa sieci oświetleniowej istniejącej linii napowietrznej, należy opracować dokumentację techniczną.

- Do dokumentacji dołączyć obliczenia mechaniczne słupów mocnych oraz profile poprzeczne dla dwóch najdłuższych przęseł oraz wszystkich przęseł przebiegających nad drogami publicznymi lub innymi obiektami, we wszystkich przypadkach z naniesioną odległością przewodu oświetleniowego od ziemi oraz obiektów krzyżujących.
- Istniejące słupy, w razie konieczności, dostosować do nowej funkcji.
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową linii oświetleniowej ww. dokumentację należy dostarczyć do RD w Kaliszu celem uzgodnienia.
- „Przewód oświetleniowy podwiesić pod istniejącymi przewodami linii napowietrznej nN” (przedmiotowy zapis winien znaleźć się w opracowanej dokumentacji).

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Zgodnie §4 pkt. 7 umowy najmu nr KJ07188/19 z dnia 06.12.2019 r. istniejące obwody oświetleniowe winny być tożsame z istniejącymi obwodami niskiego napięcia.

Przypominamy, iż wszelkie prace należy prowadzić na warunkach zawartych w umowie najmu nr KJ07188/19 w sprawie udostępnienia słupów energetycznych, zawartej w dniu 06.12.2019 r., a wszystkie nowo pobudowane lub zmodernizowane (przebudowane) elementy oświetlenia ulicznego (drogowego), zgodnie z zapisami ww. umowy, należy zgłaszać do odbioru technicznego.

W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji w Kaliszu o planowanym terminie odbioru technicznego, zgodnie z zapisami umowy, **dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**



Kierownik
Marek Tomczak

Signed by /
Podpisano przez:

Marek
Włodzimierz
Tomczak

Date / Data:
2023-11-08 13:16

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50*
- za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
- poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
- listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- sprawę prowadzi: Iwona Skórcz, tel. +62 500 24 34

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegóły dostępne na www.energa-operator.pl