

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Budowa oświetlenia drogowego w m. Kłodawa ul. Szkolna, Bierzwienna Długa 70959, 70264 gm. Kłodawa**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Patryka Rutecki, tel. 62 598 64 25 lub 604 413 932

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 28.12.2023r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Kłodawa ul. Szkolna, Bierzwienna Długa, 70959, 70264, gm. Kłodawa, zapytanie nr WT/T3/PR/3328/2023**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 128.244.000 zł, NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

**OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
E-mail: poczta@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

Zakres rzeczowy zadania:

1. Kłodawa ul. Szkolna st. 70959 – sieć napowietrzna

- montaż na słupie II/3 reflektorów typu BVP125 LED100-4S/740 PSU S ALU C1KC3 prod. Signify oświetlający mural , zgodnie ze schematem – **2 szt.**

- montaż zewnętrznego sterownika LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF z abonamentem na 10 lat **1 szt.**

2. Bierzwienna Długa st. 70264 – sieć napowietrzna

- montaż na słupach I/5 i I/7 reflektorów typu BVP125 LED100-4S/730 S ALU C1KC3 – **4 szt.** oraz BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3 – **1 szt.** prod. Signify oświetlający Kościół, zgodnie ze schematem

- montaż zewnętrznego sterownika LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF z abonamentem na 10 lat – **1 szt.**

Opis techniczny:

Reflektor zamontować na maksymalnej wysokości słupa zapewniającej odpowiednie oświetlenie od przodu przy zastosowaniu rozwiązań montażowych zapewniających stabilne przymocowanie. Reflektory zasilić przewodem YKY 2x2,5mm² 450/750V (okrągły).

Montowany reflektor zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A.

Do podłączenie żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego naświetlacz należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego reflektor oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników , należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej a Spółkę OUiD powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia budowy.

Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego należy załączyć:

- schematy powykonawcze (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej), dla całych obiektów, tj. wszystkich słupów na których znajdują się urządzenia (oprawy, przewody linii, wprowadzone kable) zasilane z danego punktu zapalania; schemat powykonawczy ma być przekazany do Spółki w formie papierowej jako załącznik dokumentacji powykonawczej.

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu


Opracował


SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia


Patryk Rutecki

Bierzwienna Długa stacja 70264 gm. Kłodawa

Legenda:

 BVP125 LED100-4S/730 PSU S ALU C1KC3 - 4 szt.

 BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3 - 1 szt.

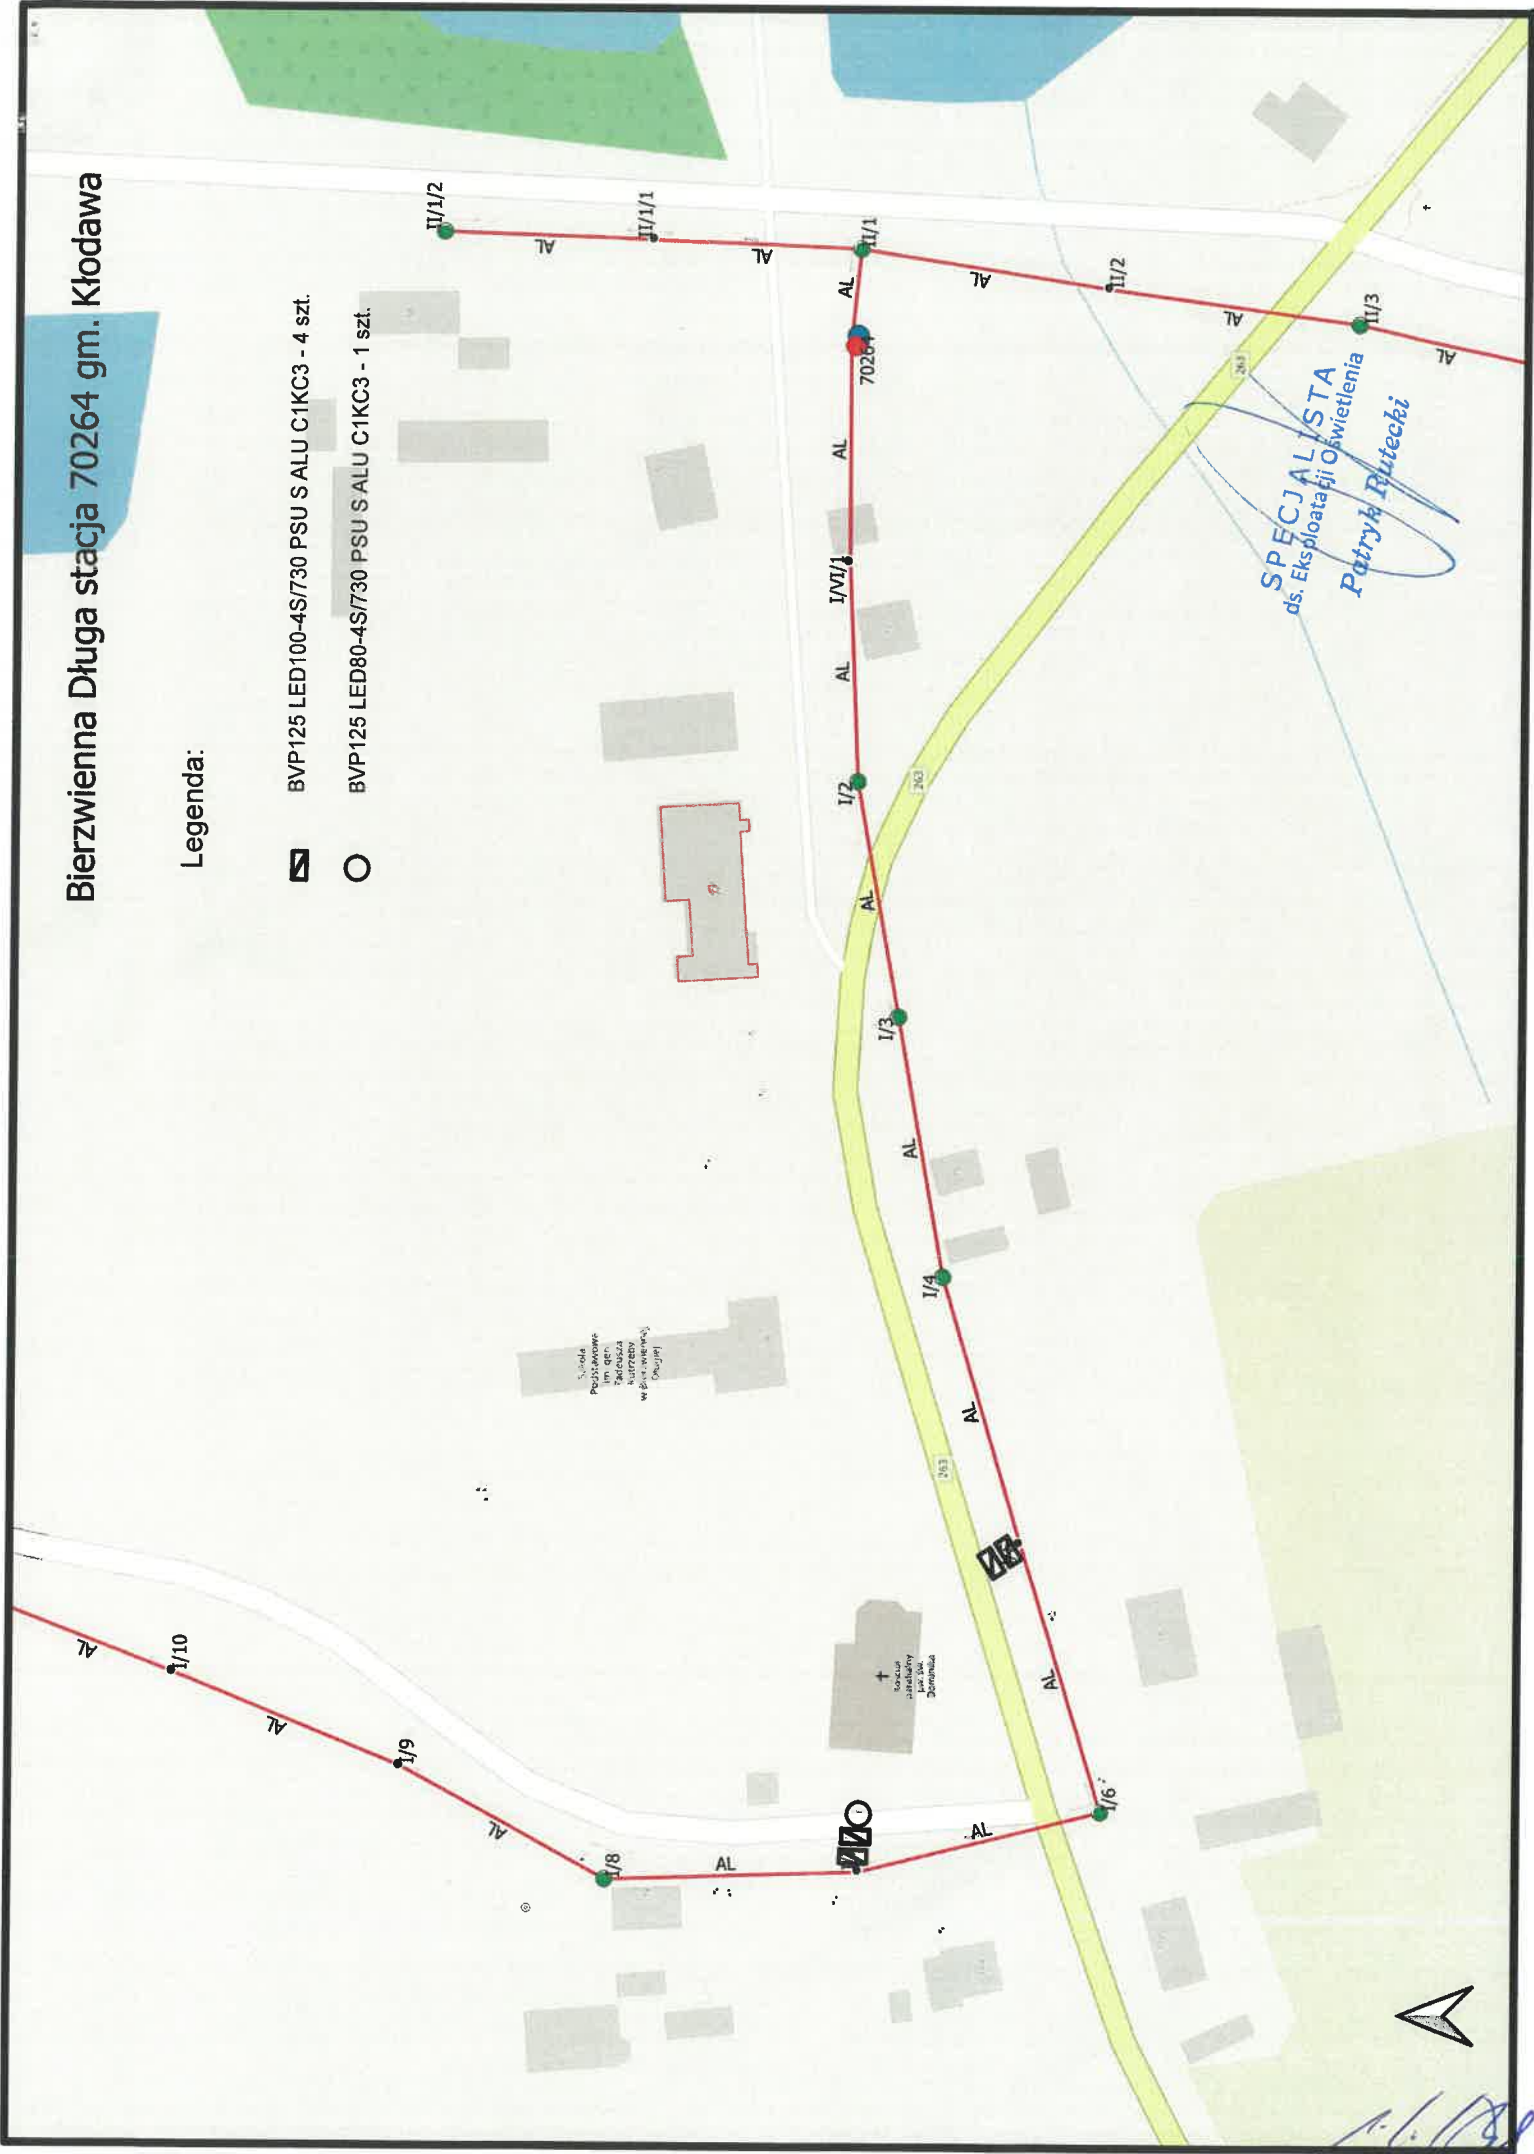

Kłodawa ul. Szkolna 70959

Legenda:

 BVP125 LED100-4S/740 PSU S-AIU-C1KC3 - 2 szt.

 Nowa AsXSn y/6

AsXSn

V/7

Krótka

IV/4

II/12/1

AL

II/1/2

Szkolna AL

II/1/1

AL

II/1

Szkolna

AL

Ogrodowa

II/2

AL

Szkolna

AL

II/4

AL

II/5 Szkolna

AL

II/6

Szkolna

Kościelna

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Patryk Rutecki



Handwritten signature

Patryk Rutecki

Od: Pawel Kurto <pawel.kurto@signify.com>
Wysłano: czwartek, 30 listopada 2023 14:31
Do: Patryk Rutecki; Rafał Bednarek
Temat: Zestawienie oprav na iluminację kościoła w Bierzwiennej Długiej i muralu w Kłodawie

Classified

4	BVP125I	BVP125 LED100-4S/730 PSU S ALU C1KC3
1	BVP125I	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3
2	BVP125I	BVP125 LED100-4S/740 PSU S ALU C1KC3
3	913701056903	LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
30	SW913705000248	Abonament CityTouch na 1 rok

Paweł Kurto
Key Account Manager
End-User Public

Tel. + 48 602 676 003

Signify Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B
02-222, Warszawa, Polska



A carbon neutral company



Our global brands are

PHILIPS interact

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Patryk Rutecki