



ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

	Branża	Numer umowy/ warunków technicznych		
	Elektryczna	5_T3_2023_P z dn. 13.03.2023 WTS_10_T3_2023 z dn. 27.02.2023		
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Dębówiec, Wałków st. 50070, 50071, Gm. Wilczyn			
Kategoria obiektu budowlanego:	Kategoria obiektu budowlanego XXVI			
Obiekt:	Sieć elektroenergetyczna nN 0.4 kV			
Adres obiektu budowlanego:	gmina: Wilczyn , obręb: Dębówiec , działki: 301014_2.0003.85 301014_2.0003.79/1 301014_2.0003.80/1 301014_2.0003.81/1 301014_2.0003.31/1 301014_2.0003.30/1 301014_2.0003.38 301014_2.0003.27/1			
Inwestor:	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O. Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz			
AUTOR:	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLANÝCH	ZAKRES OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Michał Adamczyk	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/PÓOE/20 z dnia 20.10.2020r.	Branża elektryczna	
miejsce i data opracowania: Słupca, lipiec 2023r.				

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 mgr inż. Michał Adamczyk Centrum Usługowo-Handlowe
 795-152-847 biuro.projektowe.adamczyk@wp.pl Słupca ul. Sienkiewicza 10
www.projekty-adamczyk.pl

Spis treści

Spis treści	2
Warunki techniczne przyłączenia	3
Wykaz właścicieli gruntów	5
Pozyskane pozwolenia, opinie, uzgodnienia i decyzje	6
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	41
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	42

Warunki techniczne przyłączenia



WTS 10/T3/2023

Kalisz, 2023-02-27

Warunki techniczne dot. wykonania projektu budowy oświetlenia zewnętrznego

1. Adres inwestycji:
gmina: Wilczyn
miejscowość: Dębówiec, Waławów
nazwa ulicy: brak
2. Rodzaj projektowanej linii: kablowa.
 - a) typ przewodu/kabla zasilającego: kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niż 4x25mm².
 - b) dodatkowe parametry linii zasilającej: brak.
 - c) w przypadku linii kablowej na projektowanych kablach należy umieścić oznaczniki zawierające: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”.
3. Orientacyjna długość projektowanej linii kablowej 800 m, linii napowietrznej wydzielonej nie dotyczy m, linii napowietrznej wspólnej nie dotyczy m.
4. Nr stacji zasilającej: 50070, 50071, nr istniejącego PZ 6205, 5796
5. Miejsce zasilania: stacja 50070, PZ 6205, stanowisko I/5; stacja 50071, PZ 5796, stanowisko II/6.
6. Rodzaj zasilania: jednofazowe
7. Parametry szafy oświetleniowej:
 - a) istniejąca szafa,
 - b) rodzaj projektowanej szafy: nie dotyczy,
 - c) materiał obudowy: nie dotyczy,
 - d) barwa obudowy: nie dotyczy
 - e) minimalny stopień szczelności: IP nie dotyczy
 - f) minimalna odporność na udary: IK nie dotyczy
 - g) miejsce montażu: nie dotyczy,
 - h) rodzaj sterowania: nie dotyczy,
 - i) rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego: nie dotyczy,
 - j) rodzaj zabezpieczeń obwodowych: nie dotyczy,
 - k) ilość obwodów szafy oświetleniowej: nie dotyczy,
 - l) w przypadku projektowanej szafy, winna ona posiadać możliwość zamontowania zamka/wkładki w systemie Master-Key,
 - m) w przypadku istniejącej szafy oświetleniowej, w razie potrzeby należy dostosować ją do zmiany mocy zainstalowanej.
8. Parametry projektowanych słupów:
 - a) materiał: stal ocynkowana,
 - b) wysokość montażu oprawy w metrach: 8,
 - c) sposób montażu w gruncie: na dedykowanym fundamencie,
 - d) kolor: nie dotyczy
 - e) inne parametry: zabezpieczone w dolnej części elastomerem
 - f) typ słupa: CN 8/3/60/F160 lub równoważny
 - g) w przypadku projektowanych słupów, kable w słupach należy łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi typu D01.
 - h) projektowane słupy należy oznakować aluminiowymi, żółtymi tabliczkami z tłoczonymi, czarnymi napisami firmy Multi-tab. Treść tabliczek ustalić z Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Tabliczki należy zamontować na słupach od strony drogi na wysokości od 2 do 2,5m taśmą stalową, nierdzewną.
9. Parametry wysięgników dla linii napowietrznej:
 - a) materiał: nie dotyczy

Prezes Zarządu: Maciej Wilczak, Członek Zarządu: Dorota Kisielec-Augustyniak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000089004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 110.354.000 zł, NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

**OŚWIETLLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**

Tel. 62 598 52 70
E-mail: doczta@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

- b) inne: nie dotyczy,
 - c) wysięgniki montować w taki sposób aby oprawy znajdowały się nad przewodami linii nn.
10. Parametry opraw:
- a) rodzaj źródła światła: LED, temperatura barwowa 4000 K,
 - b) stopień ochrony przeciwporażeniowej: II,
 - c) klasa szczelności dla całej oprawy: IP 66,
 - d) minimalna odporność na udary: IK 09
 - e) materiał: aluminium,
 - f) typ oprawy: UniStreet Gen 2 lub równoważny,
 - g) system zarządzania: City Touch z abonamentem na 10 lat,
 - h) inne uwagi: brak.
11. Parametry przewodów zasilających oprawy w słupach/wysięgnikach: YKY 0,6/1kV 2x2,5mm².
12. Rodzaj zabezpieczeń bezpiecznikowych dla opraw: izolowane złącza kablowe IZK z wkładkami D01.
13. Ochrona przeciwprzepięciowa: nie dotyczy.
14. Układ zasilania: TN-C.
15. Do obliczeń fotometrycznych należy przyjąć klasą oświetleniową dla drogi: M5, dla chodników: nie dotyczy oraz współczynnik konserwacji równy: 0,8.
16. W przypadku projektowania urządzeń oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących własnością ENERGA-OPERATOR SA, dokumentację należy bezwzględnie uzgodnić z właściwym terytorialnie Rejonowym Zakładem Dystrybucji.
17. Projektowane linie oświetleniowe, kablowe lub napowietrzne, wydzielone w miarę możliwości projektować w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.
18. Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały dopuszczone do stosowania na terenie kraju.
19. Demontaże: brak.
20. Pozostałe uwagi: brak
21. Dla linii kablowych oraz linii napowietrznych, wydzielonych dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu:
- a) wstępnemu, gdzie do uzgodnienia na początku prac projektowych należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oświetleniowe, mapę z lokalizacją latarni, wykaz właścicieli działek objętych inwestycją,
 - w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczeń oświetleniowych,
 - b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy przedłożyć w wersji papierowej 2 egz. kompletnego w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.
22. Dla linii napowietrznych, wspólnych dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w zakresie:
- dokumentów określonych w piśmie nr: nie dotyczy,
 - opisu technicznego, zawierającego obliczenia elektryczne,
 - planu sytuacyjnego zawierającego cały obiekt zasilany z danego PZ,
 - schematu jednokreskowego,
 - obliczeń fotometrycznych.
23. Załączniki: plan sytuacyjny.
- Opracował: Rafał Wręczycki.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

Wykaz właścicieli gruntów

I.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	nr działki
1.	Gmina Wilczyn	Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn	85
2.	Gmina Wilczyn	Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn	79/1
3.	Gmina Wilczyn	Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn	80/1
4.	Gmina Wilczyn	Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn	81/1
5.	Gmina Wilczyn	Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn	31/1
6.	Gmina Wilczyn	Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn	30/1
7.	Gmina Wilczyn	Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn	38
8.	Krzysztofa, Anna Obarscy	Wacławowo 4	27/1

Pozyskane pozwolenia, opinie, uzgodnienia i decyzje

Konin, dnia 05.09.2023 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU
DELEGATURA W KONINIE
AL. 1 MAJA 7
62-510 KONIN

Ko.WA.5161.2104.2.2023

POZWOLENIE NR 261/2023/C

na prowadzenie badań archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 3–6, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 22 ust. 2 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 37 e Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późniejszymi zmianami), § 18 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81), jak również na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775),

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2023 r. (wpłynęło Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP w dniu 01.09.2023 r.), nadesłanego przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz, działające przez pełnomocnika Pana Michała Adamczyka Centrum Usługowo Handlowe mgr inż. Michał Adamczyk Słupca (pełnomocnictwo z dnia 22.02.2023 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Dębówiec, działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych: 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38 i 85 obręb 0003 Dębówiec, gmina Wilczyn, powiat koniński, województwo wielkopolskie,

zlokalizowanych w strefach prawnej ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków:

- nr 1, ob. AZP 51-39/56,
- nr 2, ob. AZP 51-39/57,

POZWALA

Oświetleniu Ulicznemu i Drogowemu Sp. z o.o. Kalisz

na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Dębówiec, działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych: 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38 i 85 obręb 0003 Dębówiec, gmina Wilczyn, powiat koniński, województwo wielkopolskie,

zlokalizowanych w strefach prawnej ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków:

- nr 1, ob. AZP 51-39/56,
- nr 2, ob. AZP 51-39/57.

Współrzędne geodezyjne badań archeologicznych:

1. x-6509067.849 y-5813972.374
2. x-6509070.522 y-5813979.576
3. x-6508641.394 y-5814135.233
4. x-6508402.357 y-5814362.490
5. x-6508480.751 y-5814252.984

Termin ważności pozwolenia: do 31.12.2025 r.

Warunki szczegółowe:

1. Zakres i sposób prowadzenia badań archeologicznych określone zostały w stanowiącym integralną część tego pozwolenia programie badań archeologicznych opracowanym przez Pana Eryka Schellnera zam. Konin oraz określone zostały w standardach badań archeologicznych wskazanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

2. Ustanawia się obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Przekazanie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków winno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1:

- a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 2;
- b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 e cytowanej wyżej ustawy;
- c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 2, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań.

4. Ponadto określa się warunki polegające na obowiązku:

a) niezwłocznego zawiadomienia Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;

b) niezwłocznego zawiadomienia Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o przerwach w prowadzeniu badań archeologicznych mogących mieć wpływ na realizację programu badań archeologicznych;

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej do przekazania Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia badań (wykonanej zgodnie z załącznikiem II do cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), składającej się z następujących elementów:

1. karty zabytku archeologicznego zawierającej:

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy wraz z danymi georeferencyjnymi, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,

b) opis fizjograficzny,

c) określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,

d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,

e) nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;

2) karty jednostek stratygraficznych zawierającej:

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,

- b) numer jednostki stratygraficznej i jej lokalizacji w systemie podziału przestrzeni badawczej,
 - c) określenie funkcji jednostki stratygraficznej,
 - d) wstępne datowanie jednostki stratygraficznej,
 - e) zasięg jednostki stratygraficznej,
 - f) opis jednostki stratygraficznej,
 - g) opis eksploracji jednostki stratygraficznej,
 - h) relację stratygraficzną;
 - 3) rejestru odkrytych zabytków;
 - 4) rejestru warstw;
 - 5) inwentarza:
 - a) zabytków wydzielonych,
 - b) zabytków masowych,
 - c) próbek,
 - d) dokumentacji rysunkowej,
 - e) dokumentacji fotograficznej;
 - 6) dokumentacji graficznej;
 - 7) dokumentacji fotograficznej;
 - 8) sprawozdania z badań;
 - 9) opracowania wyników badań;
 - 10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, planu batymetrycznego;
 - 11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;
 - 12) planu planimetrycznego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
 - 13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.
2. Dokumentacja badań archeologicznych zawiera imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację, oraz imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku, a także o ile jest to możliwe – imię i nazwisko autora zabytku.
- d) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań;
 - e) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od ich zakończenia.

UZASADNIENIE

Do Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP w dniu 01.09.2023 r. wpłynął wniosek z dnia 31.08.2023 r., nadesłany przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz, działające przez pełnomocnika Pana Michała Adamczyka Centrum Usługowo Handlowe mgr inż. Michał Adamczyk Słupca (pełnomocnictwo z dnia 22.02.2023 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Dębówiec, działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych: 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38 i 85 obręb 0003 Dębówiec, gmina Wilczyn, powiat koniński, województwo wielkopolskie.

Przeprowadzenie badań archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze względu na lokalizację wyżej wymienionej inwestycji w strefach prawnej ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków nr 1, ob. AZP 51-39/56 i nr 2, ob. AZP 51-39/57. W decyzji celu publicznego nr IGO.6733.2.2023.ML, wydanej przez Wójta Gminy Wilczyn w dniu 21.06.2023 r., zawarto między innymi zapis o konieczności prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji realizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej wskazanych wyżej stanowisk archeologicznych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzą do bezpowrotnego zniszczenia lub przekształcenia stanowisk archeologicznych. W związku z tym w przypadku podejmowania inwestycji związanych z pracami ziemnymi należy je prowadzić od początku w obecności archeologa. Tylko on stwierdza występowanie obiektów archeologicznych oraz podejmuje właściwe działania w celu ich zadokumentowania.

Występowanie na terenie inwestycji zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych nakazuje szczególną ochronę nawarstwień kulturowych istniejących w ich obrębie. Wyniki badań często stanowią jedyną dokumentację następujących po sobie epizodów osadniczych na tym terenie. Pozwalają skorygować, uszczegółowić i potwierdzić posiadane już dane. Pozyskany w trakcie badań materiał ruchomy umożliwia uzupełnienie danych o kulturze materialnej mieszkańców.

Prowadzenie robót ziemnych na terenie stanowisk archeologicznych wymaga zapewnienia badań archeologicznych i uzyskania na te badania – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po przeanalizowaniu treści wniosku wnioskodawcy oraz przedłożonego wraz z tym wnioskiem programu badań archeologicznych, które mają być przeprowadzone w związku z inwestycją polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Dębówiec, działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych: 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38 i 85 obręb 0003 Dębówiec, gmina Wilczyn, powiat koniński, województwo wielkopolskie, stwierdzono, że zrealizowanie badań archeologicznych we wskazanym zakresie jest niezbędne dla właściwej ochrony konserwatorskiej dziedzictwa archeologicznego, a sposób przeprowadzenia tych badań, określony w programie, o którym mowa w rozstrzygnięciu aktualnie wydawanej decyzji, jest właściwy ze stanowiska konserwatorskiego. Zachodzą zatem przesłanki merytoryczne do wydania pozwolenia zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.

Badaniami archeologicznymi musi kierować, lub samodzielnie je wykonywać, osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgłoszenia takiej osoby dokonuje się nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań.

Wnioskodawca wskazał dane osoby, która będzie kierować badaniami archeologicznymi podczas wyżej wymienionej inwestycji oraz przedłożył dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 e cytowanej wyżej ustawy.

Jednocześnie w niniejszej decyzji organ ochrony zabytków zawarł warunek, iż w przypadku zmiany osoby, o której mowa powyżej, należy przekazać Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany:

- a) imię, nazwisko i adres osoby kierującej lub samodzielnie wykonującej badania archeologiczne,
- b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami,
- c) oświadczenie osoby, o której wyżej mowa, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań.

Mając na uwadze co przytoczono oraz w oparciu o art. 7 pkt 4 i art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzekam jak w sentencji.

POUCZENIA

Pouczenie, co do prawa odwołania

1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

2. Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Pozostałe pouczenia

1. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł (art. 107d ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

2. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte w drodze decyzji na podstawie art. 47 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli w trakcie wykonywanych badań archeologicznych określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Zawiadomienia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344):- nr tel – 63 244 71 26, adres e-mail - konin.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>

Załącznik nr 1: mapa z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych
Załącznik nr 2: informacja o prywatności




[Signature]
Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Grzegorz Budnik
Kierownik Delegatury w Koninie

Wnieiono opłatę skarbową w wysokości 99,00 zł
st. spec. ds. archeologii Natalia Lipowczyk

Otrzymują:

1. *[Signature]* Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz
- pełnomocnik
Pan Michał Adamczyk Centrum Usługowo Handlowe mgr inż. Michał Adamczyk Słupca
(za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP)
2. Gmina Wilczyn
3. aa NL

Sprawę prowadzi: st. spec. ds. archeologii Natalia Lipowczyk, tel. 632447126

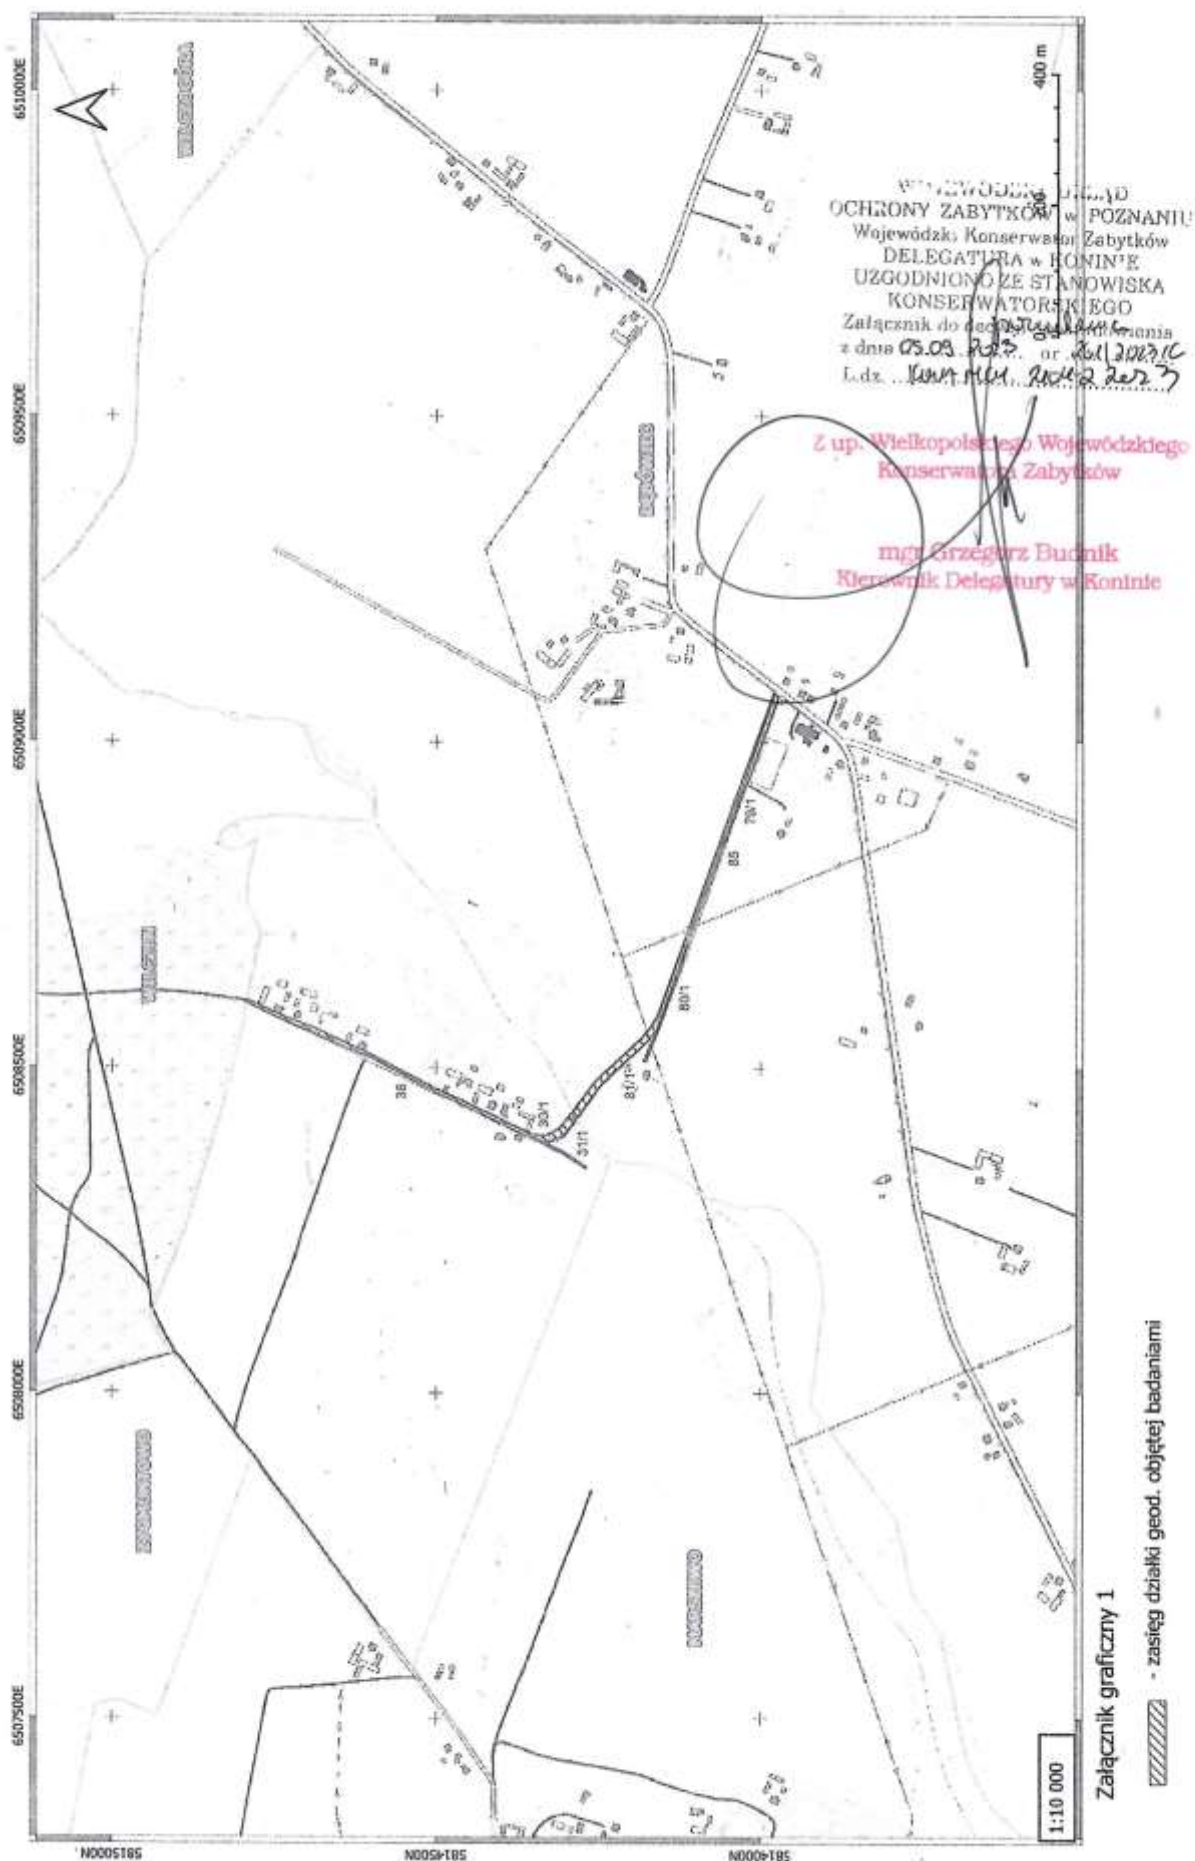

Materiały centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane nieodpłatnie zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 977, dalej: u.p.z.p.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku p. Michała Adamczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Usługowo Handlowe mgr inż. Michał Adamczyk, ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Sępólno, działającego w imieniu Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i dokonaniu stosownych uzgodnień

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Dębówiec, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 85, 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38, obręb Dębówiec, gm. Wileczyn.

- 1. Rodzaj zabudowy:**
 - obiekty infrastruktury technicznej.
- 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:**

na terenie objętym wnioskiem ustala się:

 - budowę sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego.
- 2.1. warunki i wymagania ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**

na terenie objętym wnioskiem ustala się:

 - 2.1.1.** budowę sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego,
 - 2.1.2.** kabel zasilający YAKXS o długości ok. 750 m i 17 słupów z oprawami oświetleniowymi,
 - 2.1.3.** lokalizacja sieci elektroenergetycznej zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji,
- 2.2. warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
 - 2.2.1.** nakazuje się zachowanie istniejącego stanu wód gruntowych na działce,
 - 2.2.2.** teren planowanej inwestycji leży na terenie górniczym,
 - 2.2.3.** teren inwestycji leży w granicach Powidzko - Bieniaszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
 - 2.2.4.** teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego,
 - 2.2.5.** teren planowanej inwestycji leży w granicach strefy ochronnej stanowisk archeologicznych,
- 2.3. warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:** nie dotyczy,
- 2.4. warunki zabudowy terenu wynikające z przepisów szczególnych:**
 - 2.4.1.** projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi,
 - 2.4.2.** zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.
- 3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:**
 - 3.1.** należy realizować działania mające na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko w trakcie budowy obiektu i jego funkcjonowania.

4. Należy uwzględnić warunki zawarte w informacji Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynie z 12.05.2023 r., tj.:

- inwestycję należy poprowadzić w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, a w wypadku jej uszkodzenia naprawę zlecić wyspecjalizowanej firmie.

5. Należy uwzględnić warunki zawarte w postanowieniu Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu nr BD.ZPU.1.611.449.2023.IJ z 24.05.2023 r., tj.:

- na terenie działek nr 85, 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38, obręb Dębówiec, gmina Wilczyn, nie występują urządzenia melioracji wodnych, natomiast działki o nr.: 81/1 oraz 31/1, obręb Dębówiec, gmina Wilczyn, graniczą z rowem o symbolu KB-8. Nie wyklucza się występowania na ww. działkach urządzeń poza ewidencją.

6. Linie rozgraniczające terenu inwestycji oraz oznaczenia graficzne zamierzenia inwestycyjnego pokazano na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

7. Inne warunki i zalecenia:

7.1. niniejsza decyzja jest integralną częścią dokumentacji technicznej, która potrzebna będzie do przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Koninie, Wydział Architektury i Budownictwa, celem uzyskania pozwolenia na budowę;

7.2. stosownie do art. 65 u.p.z.p. decyzja traci ważność jeżeli:

7.2.1. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

7.2.2. dla terenu objętego decyzją uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 18.04.2023 r. do Urzędu Gminy Wilczyn wpłynął wniosek p. Michała Adamczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Usługowo Handlowe mgr inż. Michał Adamczyk, ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Słupca, działającego w imieniu Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Dębówiec, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 85, 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38, obręb Dębówiec, gm. Wilczyn. Do wniosku Wnioskodawca dołączył kopię mapy do celów projektowych w skali 1:500 wraz z wytycznymi w zakresie obsługi infrastruktury technicznej.

Po analizie informacji zawartych we wniosku oraz na podstawie wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, w pkt 2 decyzji określono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla wnioskowanej inwestycji, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1589).

Projekt niniejszej decyzji uzgodniono:

- ze Starostwem Powiatowym w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów,
- z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu,
- z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
- z Okręgowym Urzędem Górniczym w Poznaniu,
- z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

- z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie,
- z Zakładem Usług Wodnych w Koninie,
- z Gminną Spółką Wodną w Wilczynie,
- z ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział Kalisz, Rejonowy Zakład Dystrybucji w Koninie.

Przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Wilczyn umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Projekt decyzji został opracowany przez mgr inż. Annę Bialecką-Śliwę, projektanta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uprawnienia MGPIB nr 1477/96.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a k.p.a. – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Zgodnie z art. 51 u.p.z.p. w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, wojewoda wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do wyżej wymienionego terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary. Żądanie to wnosi się za pośrednictwem organu właściwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – 5 - mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- 2) Załącznik nr 6 - wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informacja




Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
- nie zastępuje decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanej inwestycji,
- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę, lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Strona 3 z 4


Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
z dniem19.07.....2023 r.
Wilczyn, dnia16.08.....2023 r.
podpisZup. Wójta.....

mgr Małgorzata Lecińska
Inspektor

Otrzymują:

1. P. Michał Adamczyk, Centrum Usługowo Handlowe mgr inż. Michał Adamczyk – pełnomocnik,
2. Gmina Wilczyn,
3. Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Architektury i Budownictwa,
4. a/a.

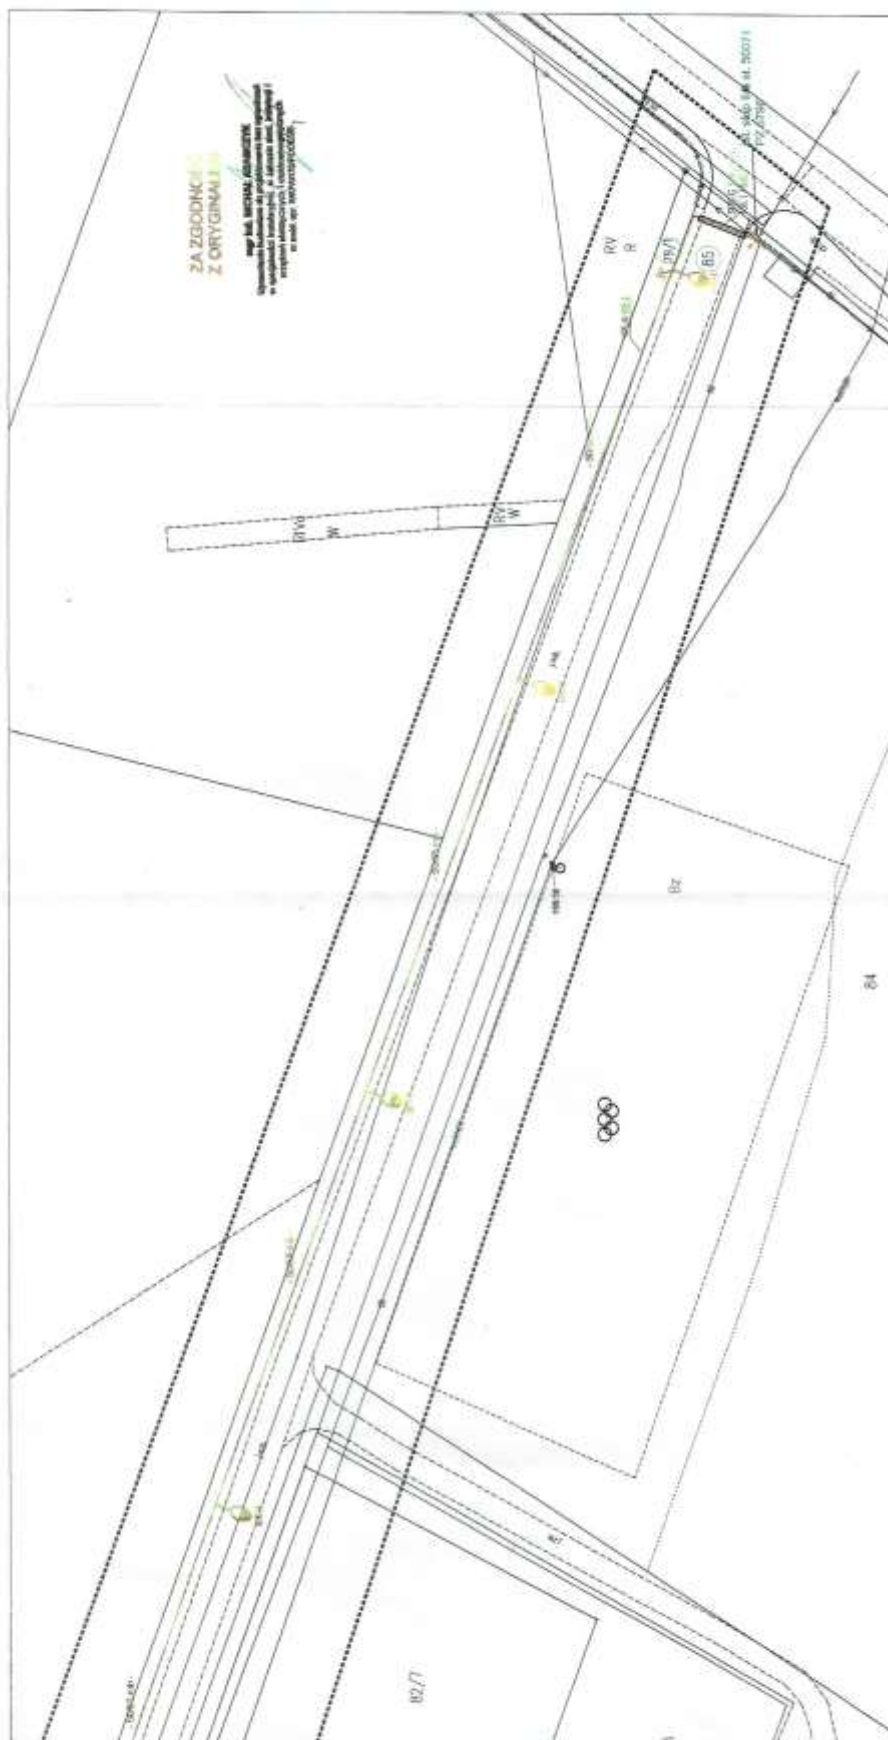Pozostałe strony postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia z dnia 21.06.2023 r. wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilczyn, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dębówiec oraz na stronie BIP Gminy Wilczyn.



ZA ZGODNIC
Z ORYGINAL


mgr inż. MICHAŁ ADAMCZYK
Specjalista ds. projektowania i nadzoru
w zakresie instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych
w skali 1:500

Investor	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Zamawiający	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Wykonawca	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Projektant	mgr inż. MICHAŁ ADAMCZYK
Temat	Projekt instalacji elektrycznej
Opis	Projekt instalacji elektrycznej
Skala	1:500
Data	04.2023
Strona	1 z 1

Legenda	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Symbol	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Opis	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Symbol	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Opis	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Symbol	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Opis	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Symbol	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Opis	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Symbol	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa
Opis	OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE UL. Ciepła 100, 02-500 Warszawa

Załącznik nr 1 w skali 1:500
do decyzji nr IGO.6733.2.2023.ML
z dnia 21.06.2023 r.

OWOŚĆ MIĘDZYSŁOWIE
mgr inż. MICHAŁ ADAMCZYK

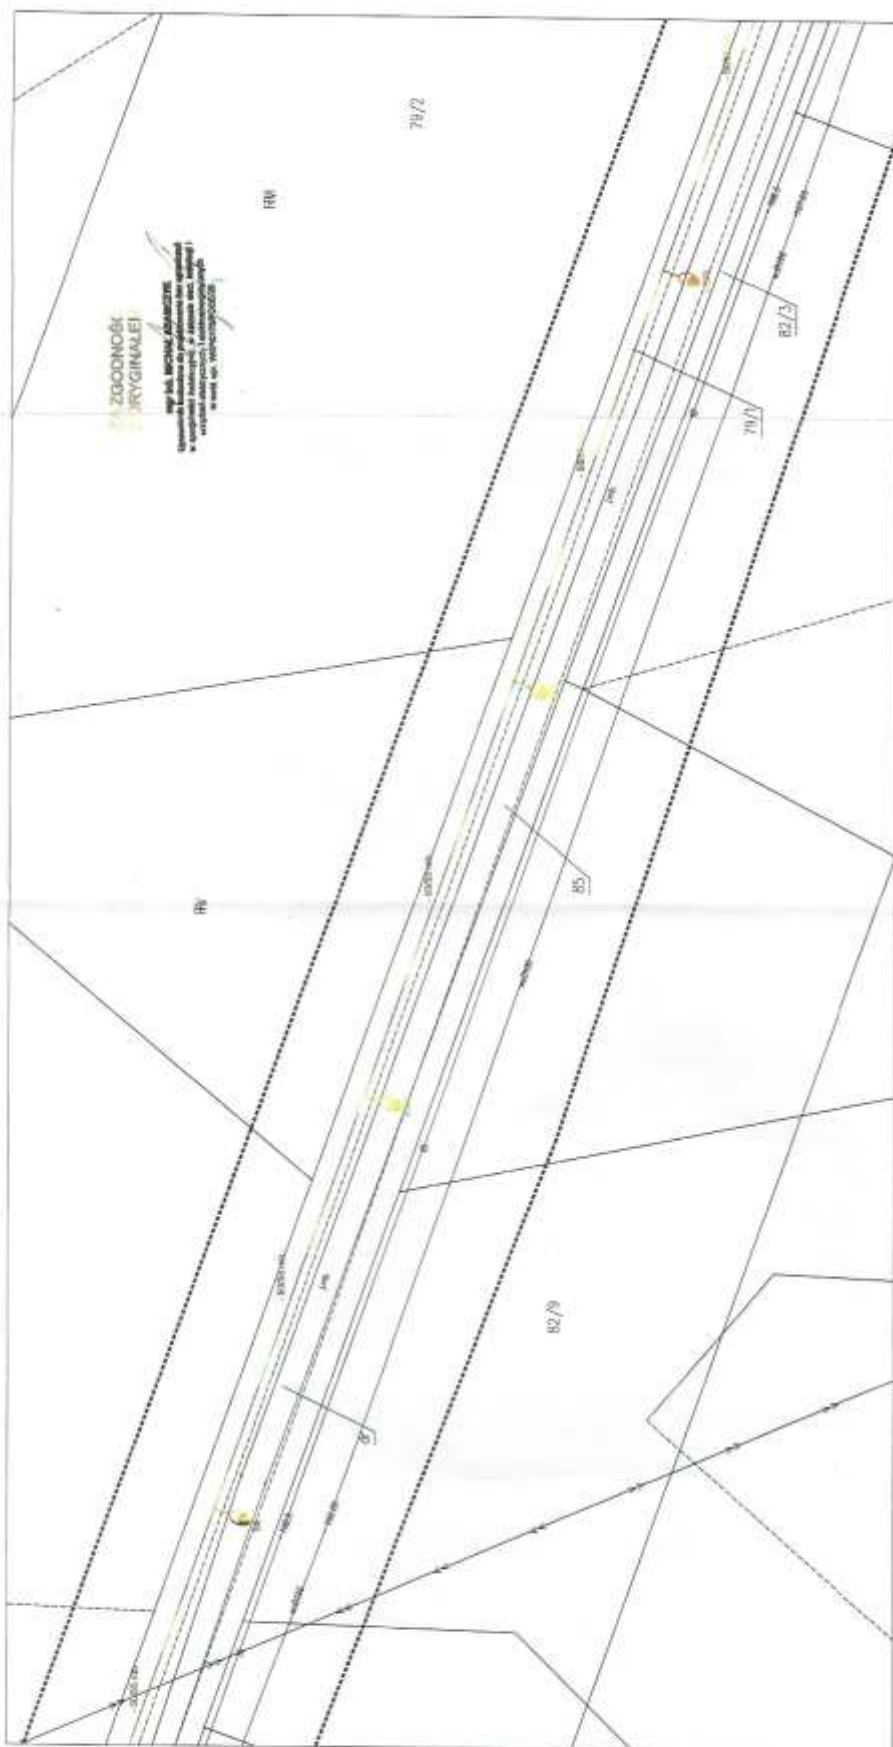

Investor	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
Zamawiający	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
Wykonawca	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
Projektant	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
Wzrost	1,80
Waga	75,00
Temat	Projekt zagospodarowania terenu
Wzrost	1,80
Waga	75,00
Projektant	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
Wzrost	1,80
Waga	75,00
Projektant	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
Wzrost	1,80
Waga	75,00

Legenda	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.
OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.	OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.

Załącznik nr 2 w skali 1:500
do decyzji nr IGO.6733.2.2023.ML
z dnia 21.06.2023 r.

OWIETLAKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SP. Z O.O.

WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZAGOSPODAROWANIA

dla terenu, na którym przewiduje się budowę sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Dębówiec na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 85,79/1,80/1,81/1,31/1,30/1,38, obręb Dębówiec, gm. Wilczyn.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) wnioskowana nieruchomości spełnia wszystkie poniższe uwarunkowania:

- 1) istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
- 2) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne,
- 3) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Po przeanalizowaniu przepisów prawa odnoszących się do w/w terenu oraz faktycznych uwarunkowań terenu, stwierdza się możliwość sformułowania zasad zagospodarowania i zabudowy terenu.

WOJCIŁ GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 15/2023

przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zakończonych w dniu **2023-07-18**, numer sprawy **MN.405.412.2023**

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ust 1 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst ze zm. - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : **Sieć elektroenergetyczna - oświetlenie drogowe.**

Zlokalizowanego: **gm. Wilczyn; obr. ewid. DĘBÓWIEC; dz. ewid. nr 85, 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38**

Zleceniodawca **Centrum Elektrotechniczne A.Z.Adamczyk**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie – Zofia Maślak**

Data wpływu wniosku: **2023-07-06**

wasz znak:

Stanowiska uczestników narady zawarte zostały w załączniku do protokołu.

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Punkty osnovy geodezyjnej znajdujące się w zakresie opracowania projektu podlegają ochronie zgodnie z art.15.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity ze zm. Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektów będących przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga ponownego przedłożenia projektu na naradę koordynacyjną.

Integralną częścią odpisu z protokołu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczącego narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branż o naradzie koordynacyjnej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Słupcy; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie; Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; AVRIO MEDIA Sp. z o.o.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompólnie; Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kramsku; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ślesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzymów; Gmina Rychwał; Gmina Rzgów; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Ślesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecności oraz stanowiska uczestników narady zostały przedstawione w załączniku do protokołu z narady koordynacyjnej.

Protokolant: Piotr Rolski

Z up. Starosty
Zofia Maślak
Dyrektor
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Elektronicznie podpisany przez
Zofia Maślak
Data: 2023.07.18 14:32:16 +02'00'

Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej

Znak sprawy: **MN.405.412.2023****ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU**

narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Koninie zakończonej w dniu **2023-07-18**

Wnioskodawca: Centrum Elektrotechniczne A.Z.Adamczyk

Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o

Lokalizacja: gm. Wilczyn; obr. ewid. DĘBÓWIEC; dz. ewid. nr 85, 79/1, 80/1,81/1, 31/1, 30/1, 38

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maślak

Opis przedmiotu narady:

- 1 Sieć elektroenergetyczna

Uwaga: Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu	Henryk Wrąbel ENERGA 2023-07-06 13:46:16	brak uwag
2	Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	Łukasz Schlichting HAWA TELEKOM 2023-07-06 15:26:07	brak uwag
3	PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Dział Mierniczo-Geologiczny - TMG	Bernarda Skoczeń-Sieńkowska 2023-07-10 08:35:08	brak uwag

Zup. Słuszny
Zofia Maślak
Dyrektor
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Elektronicznie podpisany przez
Zofia Maślak
Data: 2023.07.18 14:31:59 +02'00'

Zespół Szanowny
Zofia T. Gólik
Dziękuję
Pewnie weźmie udział w konkursie
Ochotniczej: Kartograficzni w Komonie

LEGENDA	
	berikan info dan jawaban yg benar
	berikan info dan jawaban yg salah
	pernyataan benar dan jawaban tepat, jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar
	pernyataan salah dan jawaban salah
	pernyataan benar dan jawaban benar

Imię i nazwisko	 ENERGA ORLEN OŚWIATLACIELNA I ZARZĄDCA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Włocławskiej 71A, 82-200 Kozłowo		
Zamawiający	Burda Oświatowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, 82-200 Kozłowo		
Biuro	Wydział oświatowy ul. Mickiewicza 2, 82-200 Kozłowo		
Temat rynku	Projekt zagospodarowania terenu		
Proszę o zakończoną dokumentację	mgr inż. Michał Kozłowski ul. Włocławskiej 71A, 82-200 Kozłowo tel. 22 72 72 72 72		
Data Skłoni E 200	04.10.2023		

ZA ZGODNOŠĆ
Z ORYGINAŁEM

any but **SECURE** ASSURANCE
(discretion) indicates to applicants that applicants
in multiple instances, is false and, finally,
officials (anyone) (obviously) (anyone)
is said up. (anyone) (anyone)

STAROSTA KOMUNIKACJI


Niniejsza dokumentacja była przedmiotem
nagrania koordynacyjnej, która odbyła się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Data nagrania: 2023-07-18
Znak sprawy: M/4 405 412.2023
Uwagi i zastrzeżenia zostały zawarte w protokole
z nagrania koordynacyjnej
Przewodniczący narady Zofia Maślak

Zap. Inwestor:
Zofia Maślak
Dyrektor
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Kwidzynie

Elektronicznie podpisany
przez Zofia Maślak
Data: 2023.07.18
12:27:59 +02'00'

LEGENDA	
	linia graniczna działki nr 10/1 (zob. rys. 10/1)
	linia graniczna działki nr 10/2 (zob. rys. 10/2)
	linia graniczna działki nr 10/3 (zob. rys. 10/3)
	linia graniczna działki nr 10/4 (zob. rys. 10/4)
	linia graniczna działki nr 10/5 (zob. rys. 10/5)
	linia graniczna działki nr 10/6 (zob. rys. 10/6)
	linia graniczna działki nr 10/7 (zob. rys. 10/7)
	linia graniczna działki nr 10/8 (zob. rys. 10/8)
	linia graniczna działki nr 10/9 (zob. rys. 10/9)
	linia graniczna działki nr 10/10 (zob. rys. 10/10)

	Biuro Projektowe Instalacje Elektryczne ul. Piłsudskiego 71A, 62-800 Kalisz
Zamawiający:	Budowa obiektu magazynu w Dębnie, ul. Piłsudskiego 71A, 62-800 Kalisz
Wykonawca:	mgr inż. Michał Adamczyk
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu
Skala:	1:500
Data:	04.2023
Strona:	1 z 1

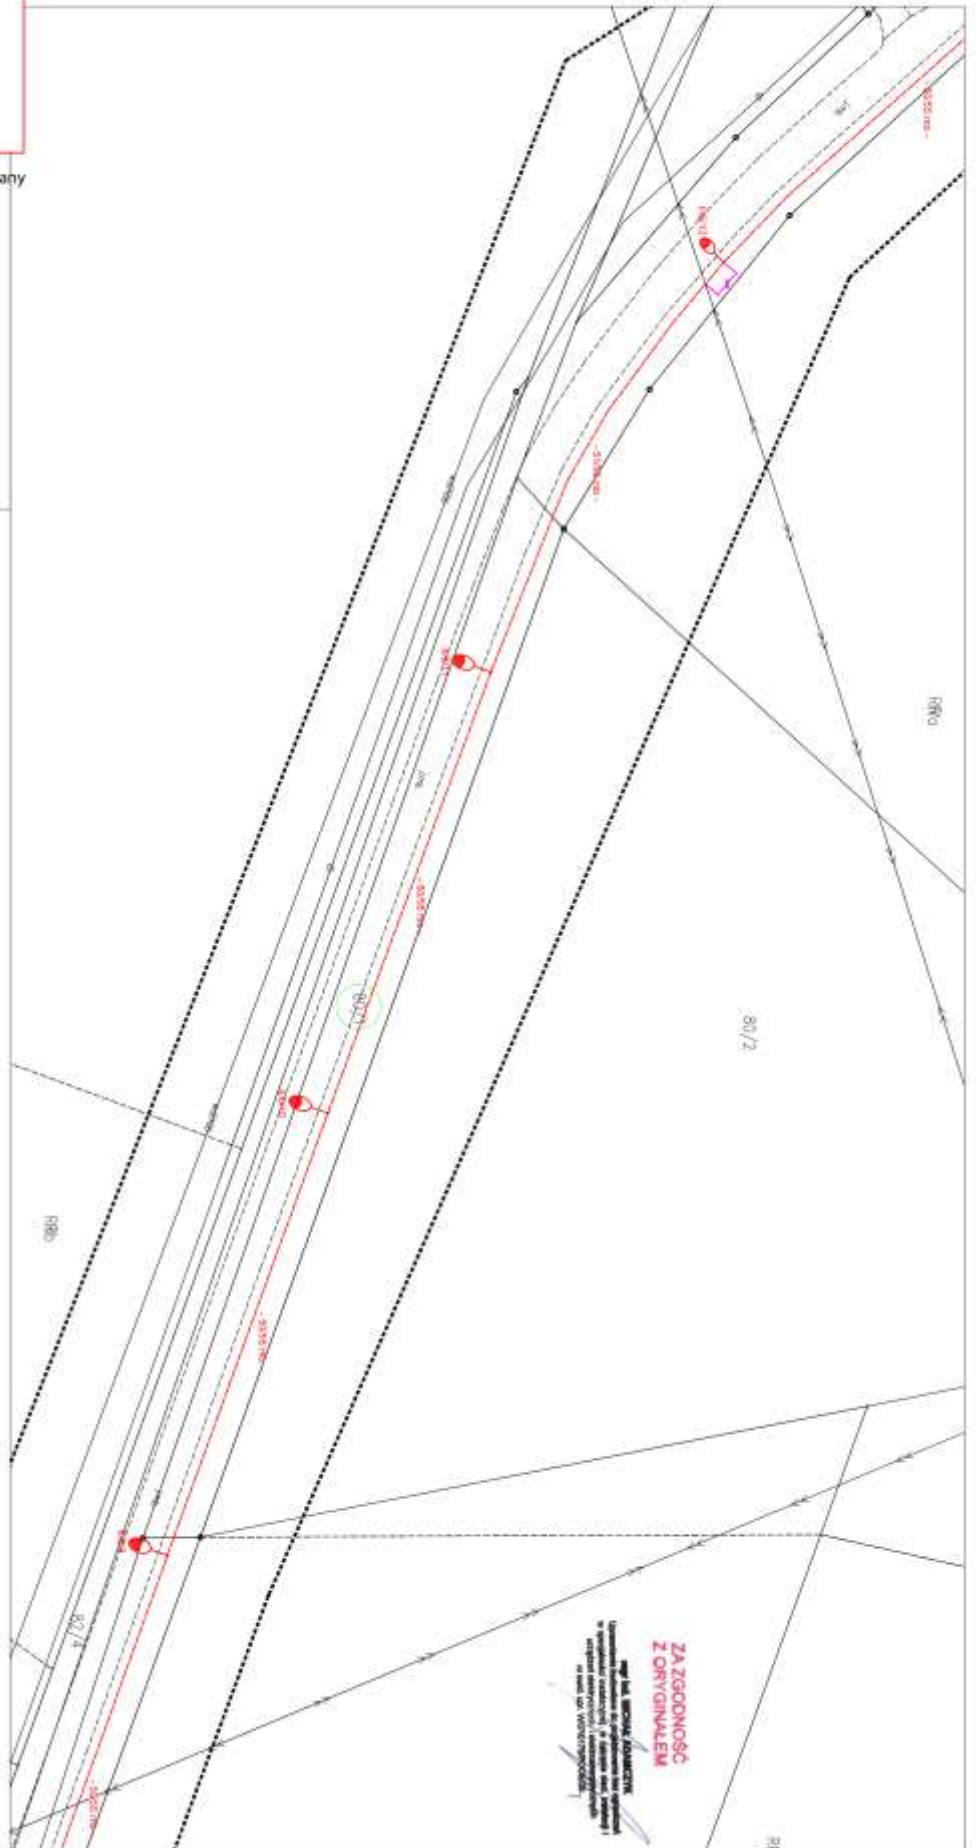

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Michał Adamczyk
Wykonawca

[illegible]

Elektronicky
podpísaný
Mašlak
Data: 2023
12:25:58 +

Elektronicznie
podpisany przez Zofia
Maślak
Data: 2023.07.18
12:25:58 +02'00'

Wilczyn, dnia 3 lipca 2023 roku

Nr IGO.6853.13.2023.ML

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP Z O.O. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, w imieniu i na rzecz której działa P. Michał Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe Instalacji Elektrycznych mgr inż. Michał Adamczyk Centrum Usługowo-Handlowe, ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Słupca, dotyczący wydania decyzji uzgadniającej przebieg infrastruktury technicznej tj. linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi w pasie drogowym w obrębie działek ozn. nr ew. 85, 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38, obręb Dębówiec, gmina Wilczyn

zeczwałam

na lokalizację projektowanej infrastruktury technicznej tj. linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi w pasie drogowym w obrębie działek ozn. nr ew. 85, 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38, obręb Dębówiec, gmina Wilczyn

pod następującymi warunkami:

- 1) infrastruktura elektroenergetyczna winna przebiegać zgodnie z oznaczeniem na mapie w skali 1:500 – rysunek stanowiący załącznik nr 1-5 do niniejszej decyzji,
- 2) kolizję wnioskowanej infrastruktury należy uzgodnić z właścicielami urządzeń których kolizja dotyczy,
- 3) infrastrukturę elektroenergetyczną w całej długości kabla w pasie drogowym drogi gminnej należy przeprowadzić w rurze osłonowej,
- 4) w miejscach utwardzonych nawierzchni drogi gminnej, chodników oraz wjazdów na posesję, infrastrukturę elektroenergetyczną należy przeprowadzić metodą przecisku lub przewiertu,
- 5) infrastrukturę elektroenergetyczną należy zaprojektować w taki sposób, aby na etapie prowadzenia robót zapewnić dojazd do nieruchomości,
- 6) infrastrukturę elektroenergetyczną umieszczoną w pasie dróg gminnych należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew i krzewów rosnących w pasie drogi gminnej,
- 7) w miejscach utwardzonych nawierzchni drogi gminnej, chodników oraz wjazdów na posesję, infrastrukturę elektroenergetyczną należy przeprowadzić metodą przecisku lub przewiertu,
- 8) ewentualne uszkodzenia nawierzchni, infrastruktury i urządzeń oraz ogrodzeń należy odwrotnie naprawić, a teren należy przywrócić do pierwotnego stanu odpowiednio zagęszczając poszczególne warstwy,
- 9) urządzenia lokalizowane w drogach nie mogą zmniejszać szerokości pasa drogowego, należy lokalizować je przy granicach nieruchomości z działkami sąsiednimi w taki

Strona 1 z 3

sposób, aby nie utrudniały wejścia lub wjazdu na nieruchomości przyległe do dróg gminnych,

- 10) urządzenia lokalizowane w drogach należy wykonać tak, aby podczas eksploatacji nie powodowały utrudnień w ruchu kołowym i pieszym i nie powodowały utrudnień w utrzymaniu dróg,
- 11) po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych przy spełnieniu wymogu z art. 29, art. 29a i art. 30 Prawa budowlanego, a 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić do Urzędu Gminy Wilczyn z wnioskiem zgodnym z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1264) o wydanie zezwolenia na:
 - prowadzenie robót w pasie drogowym,
 - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Uzasadnienie

W dniu 15.04.2023 r. Pan Michał Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe Instalacji Elektrycznych mgr inż. Michał Adamczyk Centrum Usługowo-Handlowe, ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Słupca działając w imieniu OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP Z O.O. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz (pełnomocnictwo z dnia 13.03.2023 r.), złożył wniosek o uzgodnienie lokalizacji przebiegu projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej na działkach ozn. nr ew. 85, 79/1, 80/1, 81/1, 31/1, 30/1, 38, obręb Dębówiec, gmina Wilczyn.

Biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę techniczną, możliwe jest zapewnienie dostarczenia energii elektrycznej poprzez budowę odcinka przyłącza kablowego w pasie drogi gminnej.

Stanowi to szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), a umieszczenie powyższych urządzeń infrastruktury nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ani innych negatywnych skutków, o których mowa w zdaniu drugim tego przepisu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Pouczenie

1. Decyzja jest ważna przez okres 2 lat oraz nie narusza praw osób trzecich.
2. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Zgodnie z art.127a – Kodeks postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki nr 1-5: mapa w skali 1:500 z wrysowanym przebiegiem budowy linii elektroenergetycznej.



Z up. Wójta

mgr Elżbieta Kamińska
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Pan Michał Adameczyk – pełnomocnik OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP
Z O.O. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
2. a/a.

Krzysztof Obarski

Anna Obarska

(dane właścicieli)

Wacław 4

(adresy zamieszkania)

80052411632

83052614463

(nr PESEL lub numery dowodów osobistych)

Oświadczenie

My niżej podpisani Anna Obarska, Krzysztof Obarski,
oświadczamy, iż jesteśmy jedynymi właścicielami nieruchomości, położonej w oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 27/1, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi
KW nr AV 532/76

Po zapoznaniu się z planowanym zadaniem inwestycyjnym, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na
BUDOWA KABELA PRĄDOWEGO OŚWIETLENIA ZE STUPEM 15.37.50.030
MIĘDZYPOLCEM SIE NA DZIAŁCE 27/1

(Tu dokładne określenie zakresu zadania np. posadowienie stupa położenie kabla, przebieg linii napowietrznej, inne)

na w/w nieruchomości oraz korzystanie przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z w/w nieruchomości w trakcie
prowadzenie robót oraz po zakończeniu przedmiotowej inwestycji przez cały okres jej użytkowania. Jednocześnie
oświadczamy, że zobowiązujemy się umożliwić swobodny dostęp do infrastruktury oświetleniowej Spółce Oświetlenie Uliczne
i Drogowe sp. z o.o. lub osobom działającym na jej zlecenie.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczeń powstałych przy budowie lub eksploatacji sieci oświetleniowej,
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. lub osoby działające na jej zlecenie zobowiązują się doprowadzić nieruchomość do
stanu poprzedniego. W razie gdy przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo pociągało za
sobą nadmierne trudności lub koszty, Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. lub osoba działająca na jej zlecenie, zobowiązują
się wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie. Wysokość odszkodowanie powinna odpowiadać wartości poniesionej szkody,
bez utraconych korzyści.

Oświadczamy, że nie będziemy rościć teraz ani w przyszłości żadnych pretensji, w tym finansowych, wobec Oświetlenie Uliczne
i Drogowe sp. z o.o. z tytułu realizacji w/w zadania inwestycyjnego budowy oraz pozostawiania na w/w nieruchomości
infrastruktury oświetleniowej.

UWAGI:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) -
zwanym dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych lub RODO – uprzejmie informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz.
- 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących
Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-mail na adres iodo@oid.pl lub pisemnie na adres administratora (jak wyżej).
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnne uzasadnionym interesem ADO jest realizacja ww.
zadania inwestycyjnego. Dane są niezbędne do wykazania, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, że posiadamy
prawo do dysponowania Pana/Pani nieruchomością na cele budowlane w celu opracowania dokumentacji projektowej, a
także realizacji prac inwestycyjnych, konserwacyjnych, itp..
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy publiczne, firmy projektowe
i wykonawcy na podstawie wewnętrznych umów, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy wskazanych wyżej
podmiotów, podmioty sprawujące nadzór inwestorski, spółki powiązane z Administratorem oraz podmioty świadczące na
rzecz Administratora usługi prawne, usługi IT, niszczenia dokumentacji, usługi pocztowe i kurierskie.

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, tj. w okresie niezbędnym dla realizacji inwestycji oraz w okresie eksploataowania w/w obiektu. Tak długo, jak wykorzystywana jest nieruchomość na której znajduje się obiekt lub przez którą przebiega linia oświetleniowa, niezbędne jest posiadanie informacji, o osobach, które udostępniły nam nieruchomość dla potrzeb realizacji inwestycji lub od których uzyskaliśmy tytuł prawny do nieruchomości. Po upływie tego okresu, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że obowiązujące przepisy prawa umożliwiają nam lub obligują nas do dłuższego przetwarzania Pana/Pani danych np. przepisy dotyczące archiwizowania dokumentów.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych (jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa), prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
- 7) W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, kontaktując się pisemnie z IOD.
- 8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
- 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

mgr inż. MICHAŁ ADAMCZYK
 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 nr świad. upr. WKB/11747/2012/20 I WKP/248/OWC

(data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie)



18.08.2023r. *Anne Olewnicka*
 (data i czytelny podpis właściciela lub osoby uprawnionej)

mgr inż. MICHAŁ ADAMCZYK
 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 nr świad. upr. WKB/11747/2012/20 I WKP/248/OWC

(data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

18.08.2023r. *Krzysztof Jędrzej*
 (data i czytelny podpis właściciela lub osoby uprawnionej)

UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie w imieniu właścicieli podpisuje osoba uprawniona, niezbędne jest przedstawienie dowodu potwierdzającego prawo do składania takiego oświadczenia w imieniu właścicieli nieruchomości

		Branża	Numer umowy/ warunków technicznych	
		Elektryczna	5_T3_2023_P z dn. 13.03.2023 WTS_10_T3_2023 z dn. 27.02.2023	
Nazwa zamierzenia budowlanego:		Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Dębówiec, Wacławów st. 50070, 50071, Gm. Wilczyn		
Kategoria obiektu budowlanego:		Kategoria obiektu budowlanego XXVI		
Obiekt:		Sieć elektroenergetyczna nN 0.4 kV		
Adres obiektu budowlanego:		gmina: Wilczyn , obręb: Dębówiec , działki: 301014_2.0003.79/1 301014_2.0003.80/1 301014_2.0003.81/1 301014_2.0003.31/1 301014_2.0003.30/1 301014_2.0003.38 301014_2.0003.27/1 301014_2.0003.85		
Inwestor:		OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O. Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz		
AUTOR:	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Michał Adamczyk	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.	Branża elektryczna	
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia				

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres robót:

Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Dębówiec, Wacławów st. 50070, 50071, Gm. Wilczyn

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

- Wykonanie linii kablowej nN 0.4 kV z linii napowietrznej do ziemi po słupie z ochronnikiem przepięciowym,
- Zabudowa opraw do oświetlenia drogowego na projektowanych słupach z wysięgnikami,
- Wykopy ziemne dla ułożeniu kabla nN 0,4kV

Kolejność realizacji prac na działkach.,

- wykonanie wykopów pod kabel nN 230V,
- ułożenie kabla nN,
- wykonanie projektowanych uziemień,
- posadowienie słupów,
- zasypanie wykopów kablowych
- wykonanie pomiarów i prób i podanie napięcia,

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykopy o głębokości 1.2m poniżej poziomu gruntu itp.,
- droga wraz z uzbrojeniem, ruch kołowy na drodze,
- sieci kablowe niskiego napięcia 0.4kV ,

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- Wykonanie wykopu - pracownik może doznać urazu mechanicznego podczas pracy koparki,
- Rozwijanie kabla z bębna, pracownik może zostać przygnieciony ciężarem, istnieje możliwość otarcia naskórka,
- Montaż osprzętu na wysokościach,
- Prace podłączeniowe przed załączeniem zasilania, a w szczególności po załączeniu,
- Droga, pracownik może doznać urazu mechanicznego podczas pracy i ruchu pojazdów po drodze.

Sposób prowadzenia instruktazu pracowników:

- Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach prac budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania zakresu robót,
- W przypadku wystąpienia zagrożenia informować kierownika budowy lub osobę wyznaczoną przez kierownika do prowadzenia działań w przypadku wystąpienia zagrożeń. W przypadku porażenia prądem elektrycznym zastosować się do przepisów BHP i wezwać odpowiednie służby ratownictwa medycznego,
- Stosować odzież ochronną, kamizelki odblaskowe oraz rękawice i buty ochronne. Również obowiązkiem podczas przebywania na budowie jest noszenie okrycia głowy w formie kasku.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwu wynikające z wykonywania robót budowlanych:

Szczegółowy wykaz środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom, które mogą wystąpić podczas realizacji w/w inwestycji określi Kierownik Budowy w sporządzonej przez siebie instrukcji z uwzględnieniem przykładowych niżej wymienionych środków :

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno-ochronne,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych,
- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności,
- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy,
- składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały utrudniały dojazdu i dojścia,
- wyposażenie placu budowy w niezbędne środki ppoż.
- Środki używane w przypadku zagrożenia życia powinny znajdować się w miejscu do tego wyznaczonym np. w barakowozie. Powinny znajdować się w pełni wyposażona apteczka, koc gaśniczy i inne niezbędne materiały określone w przepisach BHP.