


Długość kabla YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV 356,5m  
Długość linii oświetleniowej 304,0m

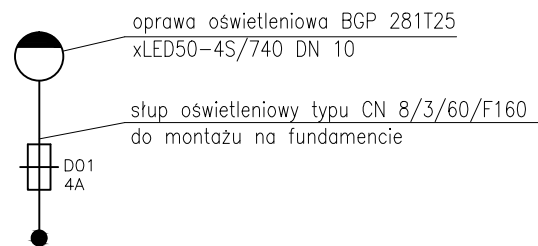

Ochrona dodatkowa szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C

Jednostka projektowa	CONSOLIS Biuro Usług Projektowych Tomasz Michalczak Grodzisko 36, 63 - 300 Pleszew		
Inwestor	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62 - 800 Kalisz		
Obiekt	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Wilczogóra, ul. Jarzębinowa		
Lokalizacja obiektu	Dz. nr 101/1, 192/1, 192/4, 196, 194/11, 194/9, 197/2 obręb Wilczogóra, m. Wilczogóra, ul. Jarzębinowa		
Treść rysunku	Schemat zasilania	Data	06.2023 r.
Projektant	tech. Andrzej Kopejkin UAN-8386/109/90	Skala	-
Asystent projektanta	mgr inż. Tomasz Michalczak	Nr rysunku	E 1