

Zapytanie ofertowe
(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.:

Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Turek ul. 3-go Maja, stacja 60006,

w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Sławomira Mielcarka, email: smielcarek@oid.pl, tel.: 62 598-52-81

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>).

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA dot. zapytania nr WT/T1/ GW/1432/2024 , gm. Miasto Turek**”,

Oferty należy składać do dnia 17.07.2024r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki) w siedzibie Spółki w dni robocze między godzinami 8:00 i 14:00 lub wysłać na adres Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie <http://bip.oswietlenie.kalisz.pl/> w zakładce „Zapytania ofertowe”.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do formularza ofertowego należy dołączyć „**Wykaz osób upoważnionych przez wykonawcę zewnętrznego do wykonywania/ organizowania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV Energa-Operator SA**” podpisany przez Energa-Operator SA, które będą wykonywały ww. prace – Załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki, należy do ww. wykazu dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV, świadectw kwalifikacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku dla poszczególnych osób.

DYREKTOR
ds. Techniczne
Jakub Krzyżoda

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 135.396.000 zł, NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

I. Wymiana słupów i opraw oświetleniowych latarni w m. Turek ul. 3-go Maja stacja 60006.

Zakres rzeczowy:

1. Turek ul. 3-go Maja, zasilanie ze stacji 60006 (montaż słupów i opraw) linia kablowa:
 - Demontaż istniejących słupów z fundamentami, wysięgnikami i oprawami sodowymi 8 kpl.
 - Montaż nowych słupów ST4X!/1xR42 przeznaczonych do wkopu , 8 szt. (karta katalogowa w załączeniu).
 - Montaż nowych opraw BSP672 LED80/730 FG II DM12 G1 BK 8, wyposażonych w system zdalnego nadzoru CityTouch z abonamentem na 10 lat 8 szt.
 - Montaż nowych złącz IZK 8 kpl.
 - Montaż przewodów YKY zasilających oprawy 8 szt.

Opis techniczny:

1. Wymiana słupów oświetleniowych.

Nowe słupy oświetleniowe należy zamontować w miejscu zdemontowanych słupów i fundamentów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na głębokość montażu, stosować się do instrukcji montażu producenta (**zbyt głęboko zainstalowane słupy nie zostaną odebrane**).

W latarniach do zasilania opraw zastosować przewód YKY 2x2,5mm² o okrągłym zewnętrznym przekroju powłoki zapewniającym hermetyczne wprowadzenie do oprawy.

Kable w słupach łączyć za pomocą nowych izolowanych złączy kablowych IZK (**dolną osłonę złącza nie wyrzucać tylko zainstalować**).

Oprawy zabezpieczyć wkładką DO1 2A.

Konstrukcje latarni połączyć z przewodem PEN przewodem Lgy o przekroju min. 16 mm² o izolacji koloru żółto – zielonego (**przewód ochronny podłączyć do wskazanego przez producenta zacisku ochronnego a nie do dowolnej śruby**).

2. Wymiana opraw oświetleniowych.

Na wymienionych słupach zamontować oprawy uliczne zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną przez producenta.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie opraw względem drogi oraz na szczelność połączeń z przewodem zasilającym i zamknięcia obudowy opraw.

UWAGA prace należy skoordynować z wykonawcą przebudowy drogi Powiatowym Zarządem Dróg w Turku.


Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy latarni, opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.);

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu;
- wyniki pomiarów powykonawczych.
- protokół odbioru pasa drogowego (jeżeli zarządca drogi wyda takie postanowienie).

Grzegorz Wierny
kierownik sekcji obszaru 1



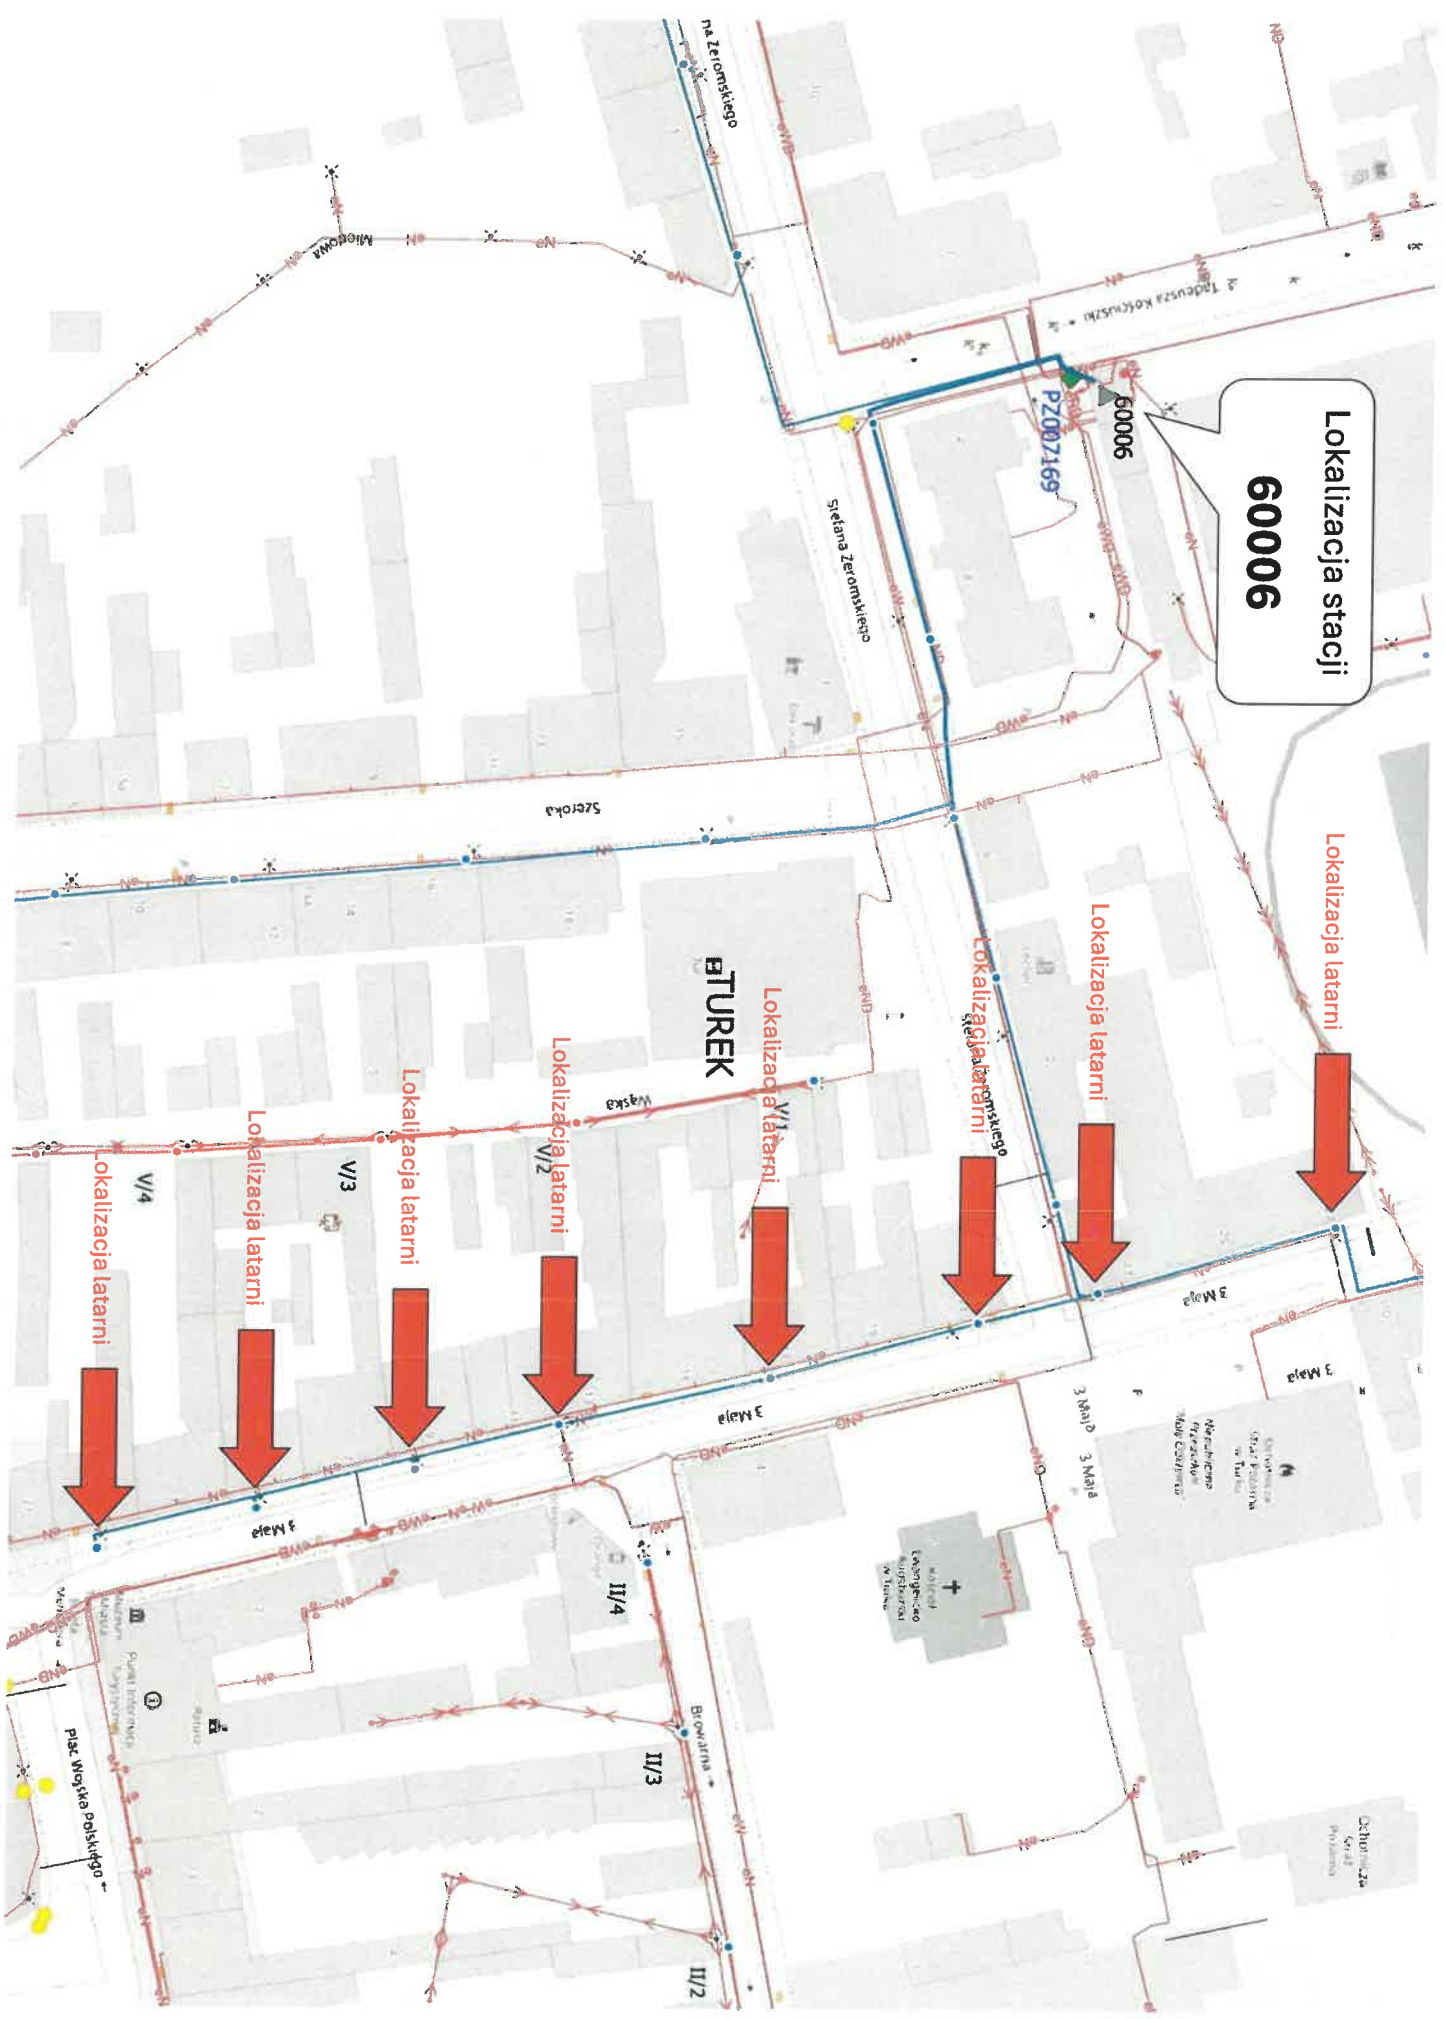

Lokalizacja stacji
60006

Lokalizacja latarni

Lokalizacja latarni

Lokalizacja latarni

Lokalizacja latarni

Lokalizacja latarni

Lokalizacja latarni

Lokalizacja latarni

Lokalizacja latarni

STURK

PZ007169

60006

Stacja Zeromskiego

Szucha

Wąska

3 Maja

3 Maja

3 Maja

3 Maja

3 Maja

II/4

II/3

II/2

Bowlewska

plac Wojska Polskiego

Stacja Elektryczna
Stacja Elektryczna
Stacja Elektryczna
Stacja Elektryczna

Wzrost
Lampy
Lampy
Lampy

Stacja
Stacja
Stacja