
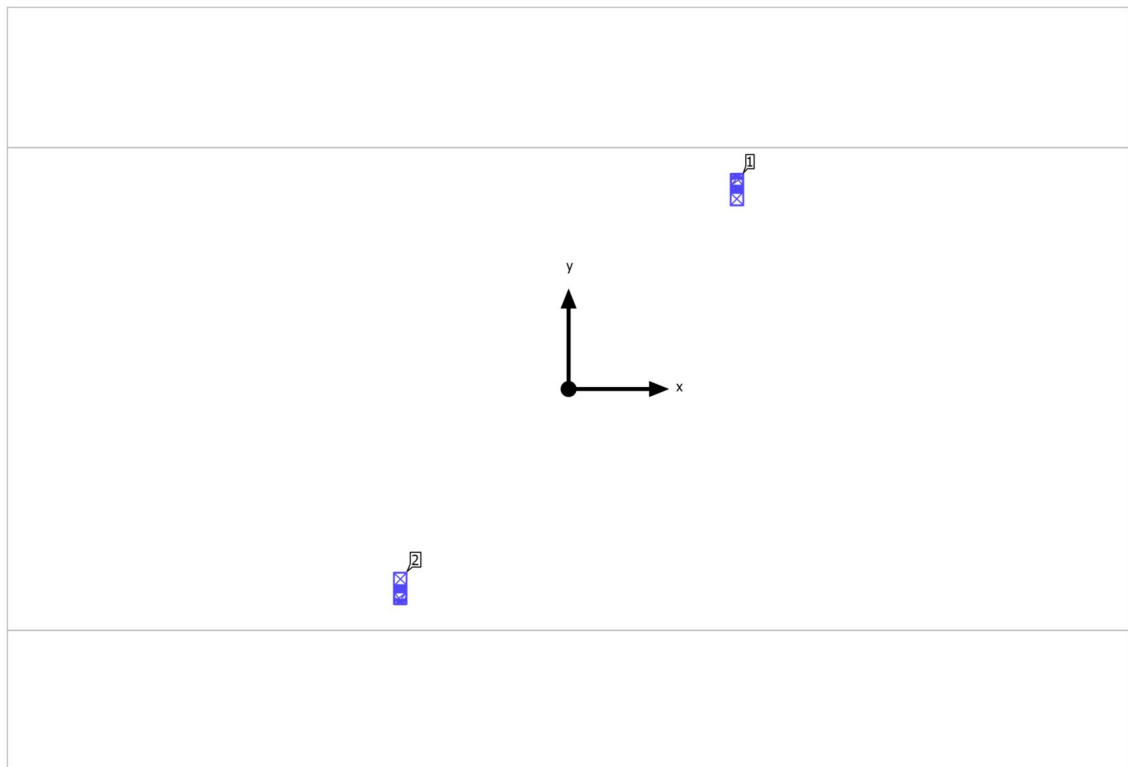


Teren 1

## Plan sytuacyjny oprav



Teren 1

**Plan sytuacyjny opraw**


Producent	Philips	P	62.8 W
Numer artykułu	BGP282I-2ffbabec-3be4-4536-a503-1271f04e82de	Φ <sub>Oprawa</sub>	9635 lm
Nazwa artykułu	BGP282 T25 LED109-4S/757 PSD-SR DPR1 FG		
Wyposażenie	1x LED109-4S/757		

**Pojedyncze oprawy**

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
3.000 m	3.800 m	6.000 m	1
-3.000 m	-3.800 m	6.000 m	2

Teren 1 (Scena świetlna 1)

## Obiekty obliczeniowe

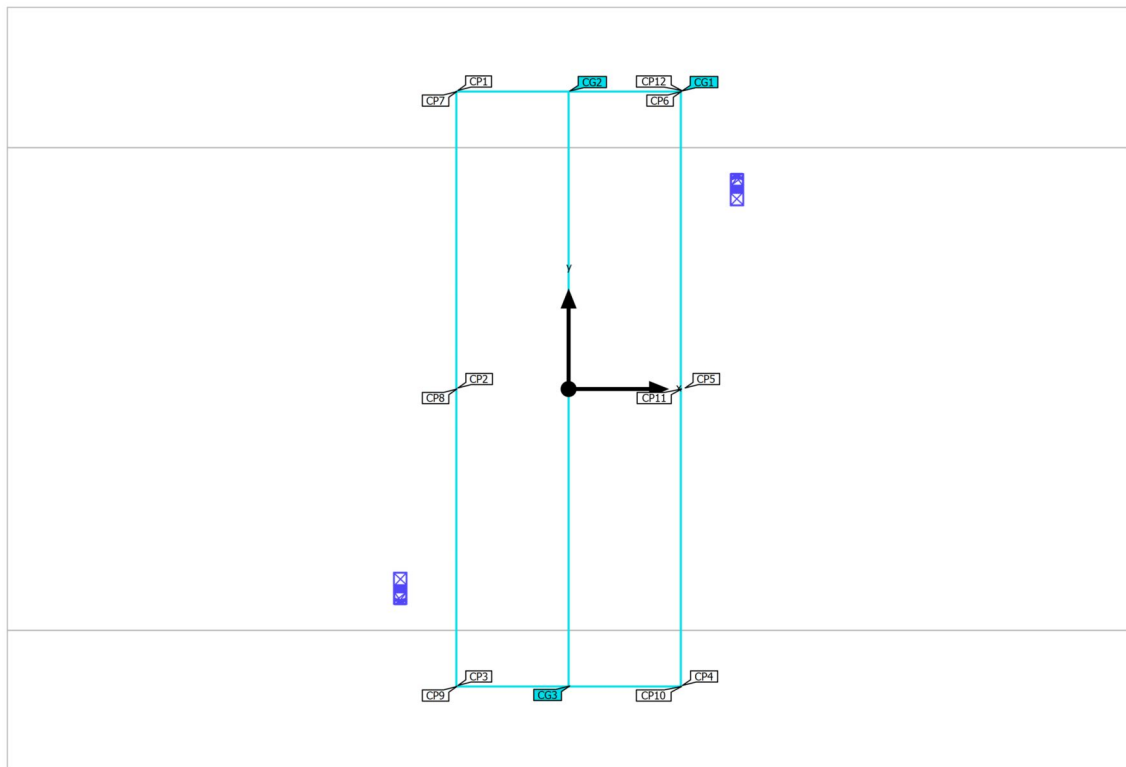

Teren 1 (Scena świetlna 1)

**Obiekty obliczeniowe**

## Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Przejście 4 - płaszczyzna pozioma Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	106 lx	51.9 lx	132 lx	0.49	0.39	CG1
Przejście 4 - płaszczyzna pionowa - kier.1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	53.9 lx	26.5 lx	96.3 lx	0.49	0.28	CG2
Przejście 4 - płaszczyzna pionowa - kier.2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	53.9 lx	26.4 lx	96.2 lx	0.49	0.27	CG3

## Punkty obliczeniowe

Właściwości	Obliczono	Indeks
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 0.000 m	8.90 lx	CP1
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 0.000 m	22.4 lx	CP2
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 0.000 m	16.7 lx	CP3
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 0.000 m	29.8 lx	CP4
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 0.000 m	63.3 lx	CP5
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 0.000 m	33.0 lx	CP6
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 0.000 m	29.8 lx	CP7

Teren 1 (Scena świetlna 1)


**Obiekty obliczeniowe**

Właściwości	Obliczono	Indeks
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 0.000 m	63.3 lx	CP8
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 0.000 m	33.0 lx	CP9
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 0.000 m	8.84 lx	CP10
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 0.000 m	22.5 lx	CP11
Przejście 4 - punkt kontrolny - kier.2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 0.000 m	16.7 lx	CP12

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

### Teren 1 (Scena świetlna 1)


### Przejście 4 - płaszczyzna pozioma

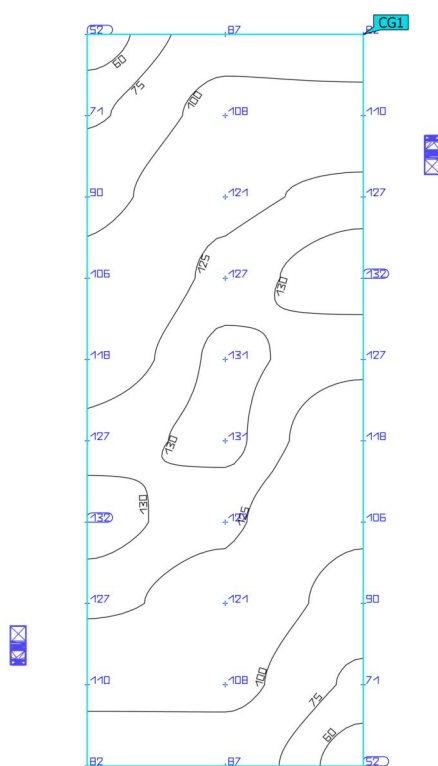

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Przejście 4 - płaszczyzna pozioma Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	106 lx	51.9 lx	132 lx	0.49	0.39	CG1

Profil użytkownika: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))


Teren 1 (Scena świetlna 1)

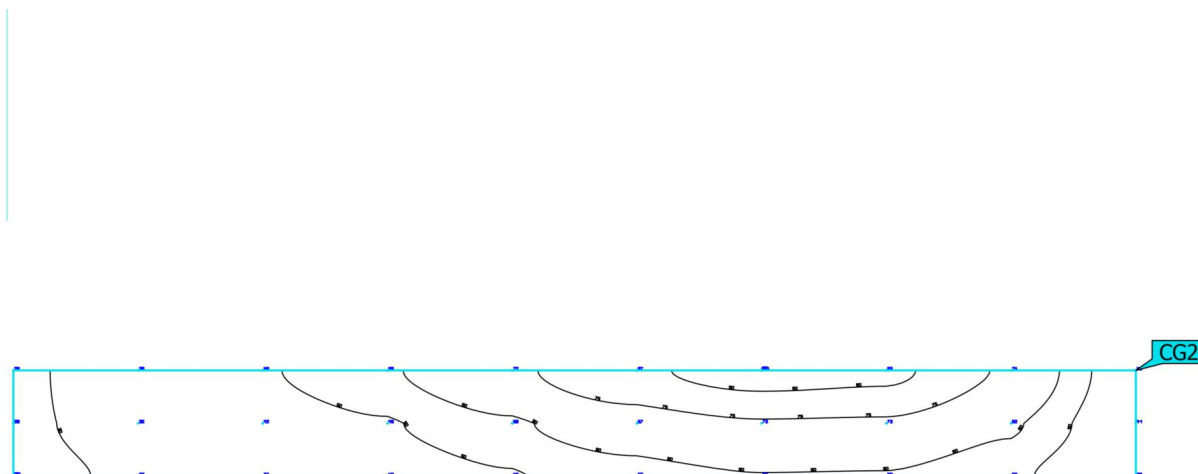**Przejście 4 - płaszczyzna pionowa - kier.1**

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Przejście 4 - płaszczyzna pionowa - kier.1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	53.9 lx	26.5 lx	96.3 lx	0.49	0.28	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

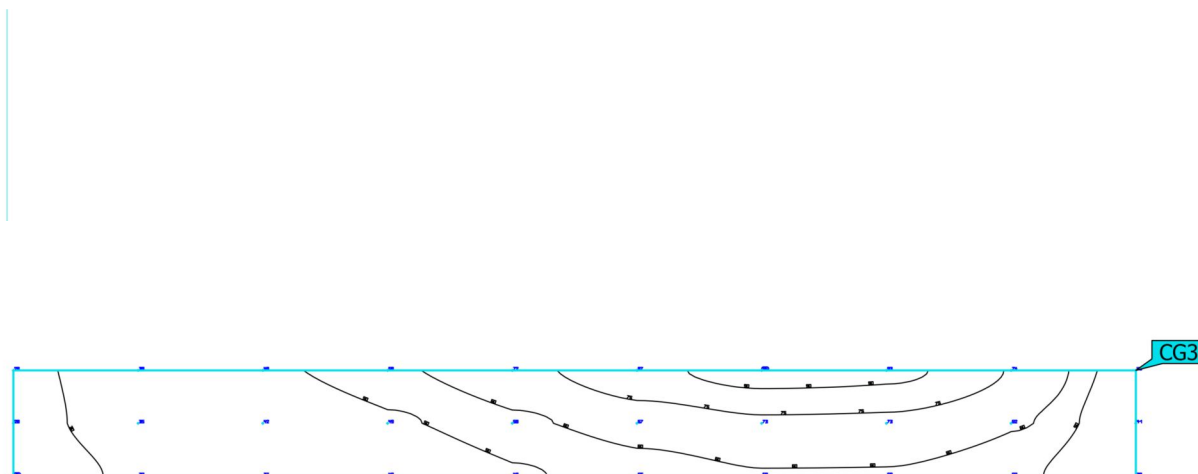**Przejście 4 - płaszczyzna pionowa - kier.2**

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Przejście 4 - płaszczyzna pionowa - kier.2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	53.9 lx	26.4 lx	96.2 lx	0.49	0.27	CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))