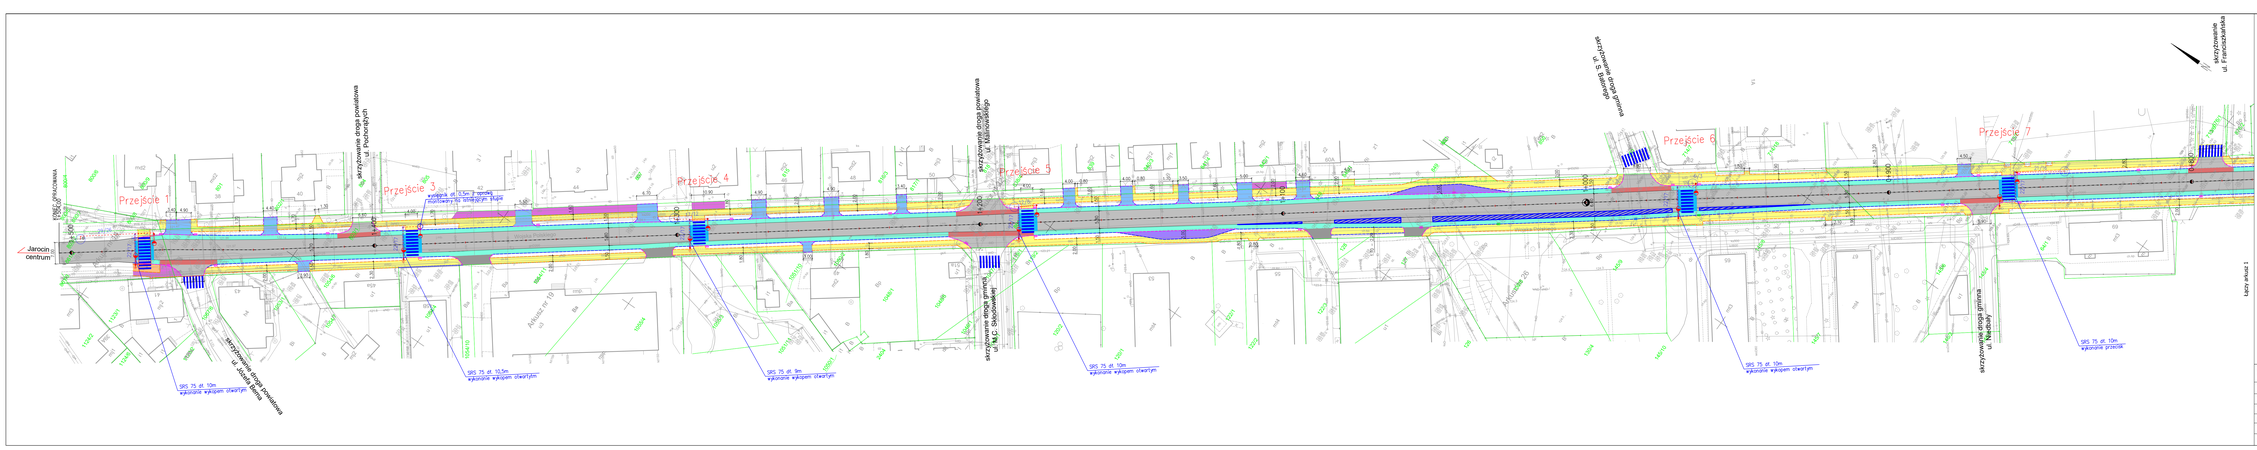


## Oznaczenia

- Projektowany kabel YAKXS 4x25mm² 0,6/1kV
- Projektowane uziemienie ochronne R<10Ω
- Projektowane rury osłonowe SRS 75 wok. przeciskiem/przewiertem/ w wykopie otwartym
- Projektowane słupy oświetleniowe ukośnego SAL-60 z wysięgnikiem WR-4/1/1,0/5 ZP, kolor C1-63 W szary, wyposażony, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa, w dolnej części do wysokości wnęki złączowej
- Projektowane oprawy oświetleniowe BGP282 T25 LxLED100-4S/757 PSO-SR DPR 1PU z systemem zarządzania CityTouch z zbezpieczeniem na 10 lat, UMGA- wystająca różne typy oprawa
- 22/17 Długość kabla/długość trasy w [m]
- Istniejący słup z oprawą oświetleniową – miejsce zasilania projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych

**Uwaga**

Numeryprzejść dla pieszych oznaczają numery obliczeń fotometrycznych.
Do celów oświetlenia występują różne typy opraw.
Należy zastosować oprawy wskazane w obliczeniach fotometrycznych

Prace w obrębie infrastruktury podziemnej należy wykonać ręcznie.
Zachować szczególną ostrożność w obrębie występowania sieci gazowej.
Przejście przez drogę w obrębie sieci gazowej wykonać poprzez wykopy otwarty w pozostałych przypadach zastosować przecisk/przewiert.
Kabel pod nawierzchnią utrwadzonymi chodnikóe itp. układać w rurze osłonowej DVR 75
Na mapie może znajdować się sieć gazowa nieinwentaryzowana.

Układ sieci TN-C

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa | CONSCLIS Biuro Usług Projektowych Tomasz Michalczak<br>Grodzisko 26, 63 – 300 Pleszew | | |
| Inwestor | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62 - 800 Kalisz | | |
| Obiekt | Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Jarocin ul. Wojska Polskiego | | |
| Lokalizacja obiektu | ul. Wojska Polskiego w m. Jarocin | | |
| Treść rysunku | PZT | Data | 06.2024 r. |
| Projektant | tech. Andrzej Kopejkin UAN 8386/109/90 | Skala | 1:500 |
| Asystent projektanta | mgr inż. Tomasz Michalczak | Nr rysunku | 2/2 |